

# GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

## pour l'isolation des combles perdus.

**PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS :**  
**Jetrock 2, Rockair 2, Rockprime 2**

### 1/ Préparation du chantier

La reconnaissance du comble et la préparation du plancher se font conformément aux préconisations du DTU 45.11. Les sacs d'isolants ne doivent pas être montés dans le comble et restent près de la machine de soufflage (soit dans le véhicule spécialisé, soit sur la zone de travail prévue au sol).

Il est demandé de repérer le niveau d'isolation souhaité :


- Soit en utilisant le **kit de chantier soufflage** prévu à cet effet ;
- Soit en traçant le niveau à obtenir sur les fermettes et murs pignons.

Un cadre en bois autour de la trappe de visite doit être réalisé pour retenir la laine de roche lors de l'ouverture de la trappe. La hauteur du cadre doit être supérieure d'au-moins 5 cm à l'épaisseur de la laine soufflée.

Le tuyau de soufflage doit être déployé en évitant les coudes. Il peut passer par une fenêtre ou par le toit dans la mesure du respect des règles de sécurité essentielles et si le modèle de la machine est assez puissant pour cette trajectoire verticale.

Cette technique nécessite 2 personnes :

- La première alimente la machine et surveille le bon déroulement des opérations, elle assure également la sécurité du chantier en ayant la possibilité d'éteindre la machine à tout moment.
- La seconde est dans le comble et assure le soufflage de la laine.

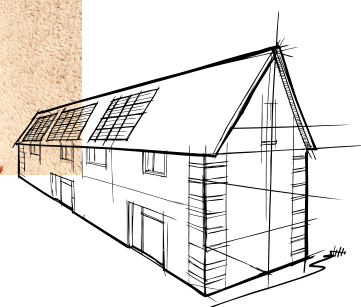

## Recommandations

1- La personne située dans le comble doit porter une combinaison avec capuche de préférence, des gants, un casque ou casquette renforcée, des lunettes et un masque standard (type P1). L'utilisation de talkie-walkie ou d'une autre technique permettant aux 2 personnes de communiquer entre elles à distance est conseillée pour faciliter le déroulement des opérations.

L'éclairage du comble est conseillé et la pose d'un chemin de circulation cloué sur les fermettes est préconisée pour un déplacement sûr et facile dans le comble.

2- Les caractéristiques des produits Jetrock 2, Rockair 2, Rockprime 2 permettent de conserver l'intégrité de l'isolation en combles, pour les zones où la vitesse de vent est inférieure ou égale à 126 km/h. Cependant, la mise en place d'un dispositif est obligatoire pour ne pas obturer la ventilation du comble et en sous face de couverture.

Pour y répondre, ROCKWOOL propose donc d'utiliser un système de grille.

La hauteur du grillage galvanisé doit permettre le confinement de la totalité de l'épaisseur de laine de roche soufflée.

3- La masse surfacique de l'isolant ne doit pas dépasser la charge admissible pour le plafond.

## 2/ Mise en œuvre du grillage

Quand une ventilation basse de la couverture existe, la mise en œuvre d'un grillage permet l'installation de la laine Jetrock 2, Rockair 2, ou Rockprime 2 au plus près de la rive du comble, tout en préservant la lame d'air. A la différence d'une planche rigide (type déflecteur), le grillage épouse les points singuliers du comble et assure la continuité de l'isolation. Ceci limite fortement le pont thermique réduisant ainsi, au droit du mur existant, le risque de condensation et l'apparition de moisissures en sous-face du plafond du comble.

La charpente peut être de type traditionnel (pannes et chevrons en bois) ou industrielle (fermettes en métal ou en bois). Selon la configuration du comble et les matériaux constituant sa structure, il convient d'adapter le mode de fixation de la grille (agrafes, colliers ou crampillons).

### 2.1/ La charpente traditionnelle (pannes et chevrons en bois)

Les chevrons reposent sur la panne sablière, la couche inférieure de la laine est partiellement confinée par celle-ci.

Les entrées d'air se font par une grille d'aération et/ou par le galbe des tuiles.

**Mise en œuvre** : le grillage est déroulé perpendiculairement aux chevrons et agrafé à ceux-ci.

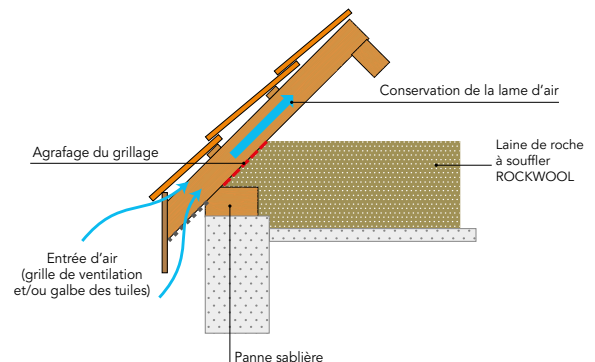


Figure 1 : Schéma de principe de la mise en œuvre du grillage de confinement sur une charpente traditionnelle

## 2.2/ Charpente industrielle (fermette en bois ou en métal)

Installation du grillage en fonction du type de fermette.

### a) Cas où la contrefiche est proche de l'entrée d'air

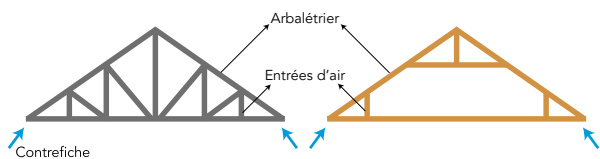


Figure 2 : Schéma de fermette de type « en N » en métal (gauche) et de type « à entrain retroussé » en bois (droite)

Les entrées d'air se font par une grille d'aération et/ou par le galbe des tuiles.

**Mise en oeuvre :** le grillage ne peut pas être déroulé en partie basse de l'arbalétrier, il est alors installé à la verticale, fixé sur les contrefiches.

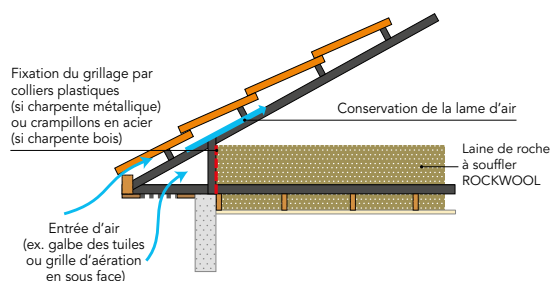


Figure 3 : Schéma de principe de la mise en œuvre du grillage de confinement sur une charpente industrielle métallique « petit entrain »

### b) Cas où la contrefiche est éloignée de l'entrée d'air

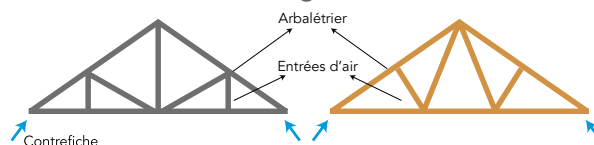


Figure 4 : Schéma de fermette de type « en M » en métal (gauche) et de type « en W » en bois (droite)

L'entrée d'air se fait par une ventilation basse, ex. galbe des tuiles ou débord de toit muni en sous face d'une grille d'aération.

**Mise en oeuvre :** le grillage est déroulé perpendiculairement aux arbalétriers et agrafé (charpente bois) ou fixé à ceux-ci à l'aide de colliers plastiques (charpente métallique). En partie basse, il est recourbé afin de laisser les entrées d'air dégagées et assurer le maintien de la lame d'air.

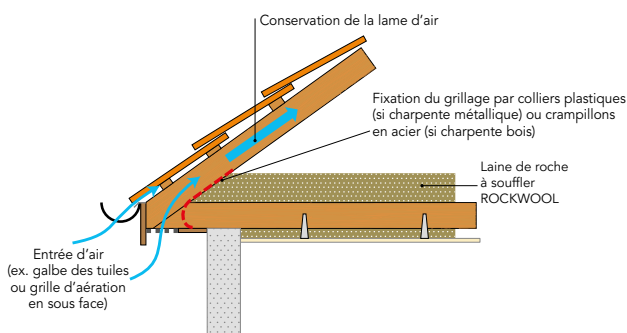


Figure 5 : Schéma de principe de la mise en œuvre du grillage de confinement sur une charpente industrielle en bois avec entrée d'air basse (type grille de ventilation en sous face du débord de toit)



Figure 6 : Découpe et pliage du grillage en correspondance des entrants (gauche) et maintien de l'aération (droite)



### 3/Pose en soufflage de la laine de roche

La personne située dans le comble se positionne au fond du comble pour débiter le soufflage dans la partie la plus distante de l'entrée.

Elle procède sur une zone facile d'accès (partie centrale du comble contre le pignon par exemple) à un test du réglage de la machine, permettant de vérifier la densité d'application du produit qui doit être comprise entre 19 et 24 kg/m<sup>3</sup>.

Ensuite, le soufflage doit être réalisé en commençant par les endroits les moins accessibles (en général les sous pente ou égout) et en continuant sur toute la surface du comble de façon régulière jusqu'à atteindre le niveau d'isolation souhaité.

La personne située à l'extérieur alimente la trémie de la machine ou le panier de façon régulière et continue. Elle vérifie par ailleurs que la machine souffle correctement.

En cas de bourrage dans le tuyau ou en sortie de la machine, arrêter et débrancher la machine avant toute intervention.

#### Cas particulier de la pose d'un plancher dans le comble perdu pour y stocker des objets ou faciliter les déplacements éventuels :

Lorsqu'une surface de répartition partielle ou totale (plancher sur solives, panneaux de particules, chemin de circulation, etc.) est placée au-dessus de l'isolation, il y a risque de condensation ; en particulier en sous-face de cette surface, si sa perméance est faible vis-à-vis des perméances des couches inférieures constituées par le plancher avant isolation (plafond de l'étage inférieur) et l'isolation. Un pare-vapeur doit être posé sur le plafond avant la mise en œuvre de l'isolation et une ventilation de 2 cm doit être respectée entre l'isolant et la sous-face du plancher.

### 4/Vérification du soufflage

Il est obligatoire de vérifier l'épaisseur de laine soufflée en utilisant la jauge d'épaisseur fournie dans le kit de chantier et de remplir la fiche de chantier. Ce document attaché à l'ouvrage devra permettre à tout intervenant ou maître d'ouvrage successif de connaître le niveau d'isolation et ses conditions de mise en œuvre même plusieurs années plus tard.

Les informations les plus utiles sont la date des travaux, le nombre de sacs soufflés, la surface, la performance obtenue, les coordonnées du poseur, etc. L'agrafage de toutes les étiquettes des sacs d'isolant permet de garantir sans équivoque la quantité de laine soufflée.

#### Isolation de la trappe d'accès

La trappe d'accès au comble perdu doit être isolée en insérant un panneau d'isolant dont la résistance thermique est au-moins égale à celle de l'isolant soufflé découpé selon la forme de la trappe (consulter les solutions d'isolation ROCKWOOL). La périphérie de la trappe d'accès doit être munie d'un joint en caoutchouc ou équivalent pour assurer l'étanchéité à l'air.



### 5/Fin du chantier

Cette technique ne génère aucune chute d'isolant. Seuls les emballages devront être rapportés chez un distributeur assurant la collecte des déchets non dangereux non inertes en déchèterie ou sur les plateformes de tris des déchets issus du bâtiment.

#### Traitement des éléments dégagant de la chaleur

Dans tous les cas, l'isolant ne doit pas être en contact direct avec des éléments pouvant dégager de la chaleur . (ex : conduits de fumée, transformateurs, bobine, etc.).

#### Conduits de fumée

Un arrêtoir de l'isolant doit être installé autour des conduits de fumée selon le DTU 24.1 (vérifier l'Avis Technique des conduits de fumée).

Rocksol Expert en 30 mm est la solution idéale, rigide et classé A1 (incombustible). Il permet une pose simple et rapide.

#### Dispositifs d'éclairage encastré

L'isolant ne doit jamais être en contact direct avec les dispositifs d'éclairage encastrés.

Des capots de protection doivent être mis sur chacun des spots encastrés (Rockspot).

#### Dispositifs électriques

Pour indiquer l'emplacement des dispositifs électriques, une étiquette signalétique doit être fixée à proximité à la verticale. Les boîtes de dérivation doivent être positionnées hors du volume destiné à recevoir l'isolant et fixées sur un élément de charpente.



## La sécurité à tous points de vue

Le DTU 25.41 « Travaux de bâtiment Ouvrages en plaques de plâtre » détaille, à l'aide de tableaux, différentes configurations de montage sur un plafond en plaque de plâtre, dimensionnées en fonction des surcharges admissibles (§ 6.2.2.2 Constitution).

En tenant compte du poids propre de l'ossature et des plaques, d'une surcharge de 10 daN/m<sup>2</sup> due à la pression du vent et d'une charge ponctuelle complémentaire (2 daN par surface minimale de 1,20x1,20 m), la masse surfacique de l'isolant s'élève à :

- Pour le cas courant en construction neuve : entraxe fourrures 500 mm :

Isolant de masse surfacique 10 kg/m<sup>2</sup>.

- Pour le cas le plus courant dans les constructions anciennes : entraxe fourrures 600 mm :

Isolant de masse surfacique 6 kg/m<sup>2</sup>.

Dans le cas de l'entraxe fourrures de 600 mm, une surcharge d'isolant supérieure à 6 kg/m<sup>2</sup> requiert des justifications par le calcul ou par essais, conformément au DTU.

### Cas particulier du plafond en plaque de plâtre BA13, entraxe de fourrures 600 mm

**Le CSTB et le CERIB\* ont réalisé ces essais pour le compte de ROCKWOOL.**

Les calculs et les essais réalisés montrent que la stabilité de l'ouvrage n'est pas compromise pour tous les niveaux de résistance thermique R déclarée du certificat ACERMI en vigueur.

Pour une mise en œuvre du procédé sur plaques de plâtre BA13 avec entraxe des fourrures de 0,60 m et suspentes distantes de 1,20 m, il est nécessaire que la charge de service de la suspente assure la stabilité du plafond conformément aux exigences du DTU 25.41. A ce titre, pour les épaisseurs supérieures à 315 mm et inférieures à 670 mm (pour lesquelles la masse surfacique de l'isolant est supérieure à 6 kg/m<sup>2</sup>), le procédé requiert une suspente ayant une charge de service au moins égale à celle reportée dans le tableau ci-contre. A titre d'exemple, l'application de 670 mm d'épaisseur de laine de roche soufflée requiert une suspente ayant une charge de service au moins égale à 32 daN. Dans tous les cas, l'entreprise doit vérifier auprès de son fournisseur la charge utile des produits utilisés.

## Une application de laine de roche soufflée pour R = 15 m<sup>2</sup>.K/W sur un plafond en plaques de plâtre d'entraxe fourrures 600 mm est validée conformément aux critères du DTU.



Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur installée (mm)	Charges par suspente (daN)
7,00	315	26
7,50	335	26
8,00	360	27
8,50	380	27
9,00	400	27
9,50	425	28
10,00	445	28
10,50	470	29
11,00	490	29
11,50	515	29
12,00	535	30
12,50	560	30
13,00	580	30
13,50	600	31
14,00	625	31
14,50	645	32
15,00	670	32