


## ITS.5.2.8. Seinä soojustamine (plaatviimistlus)

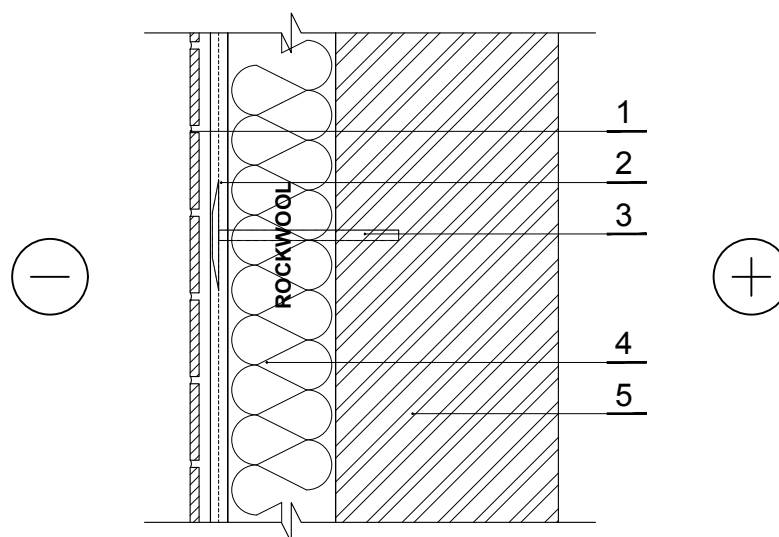

MÄRKUS: Plaatide viimistlusega hoonete isolatsioon nõuab tihvte läbi tugevdusvõrgu. Kinnitusdetailide arv tuleb valida vastavalt tihvtide tootja soovitustele

1 Välisviimistlus - plaadid

2 Liim Sarrusvõrguga

3 Tüübel

4 Soojustus - 0,041 W/mK, ROCKWOOL  
FRONTROCK L

5 Seinäehitus tugi