


GG.1.1.3. Kapillaarse niiskuse keskkonda rajatav küttega põrand (liistparkett või laudparkett)

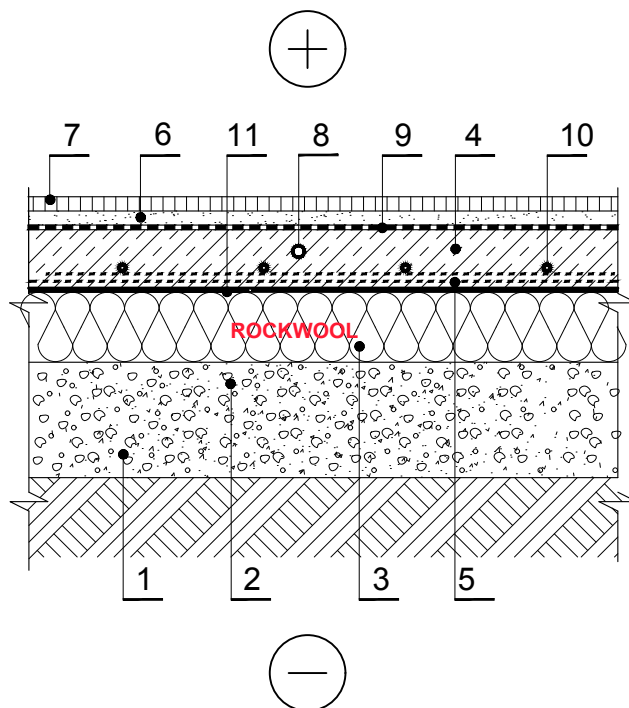

MÄRKUS: Drenaažikiht peab olema vähemalt 150 mm paks.
Tasanduskiht paksusega vähemalt 50 mm (tugevdusvõrk 150x150 mm, traadi läbimõõt 4 mm).

1 Tihendatud muld 1700 kg/m³

6 Liimi kiht või aluskate

2 Liivast ja kruusast дренаazikiht 1700 kg/m³

7 Põrandakate (parkett/ parkett põrand)

3 Soojustus - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER

8 Sensor

4 Tugevdatud tsemendi või betooni tasandamiskiit
1700 kg/m³

9 Pinna krunt

5 Võrgusilma tugevdamine

10 Küttekabel

11 Eralduskiht