


Controsoffitto di solaio laterocemento $R_w=67$ dB $L_{nw}=48$ sp. 428 mm

$$L_{nw} = 48 \text{ dB } (\Delta L_{w,dir} = 41 \text{ dB})$$

$$R_w = 67 \text{ dB } (\Delta R_{w,dir} = 21 \text{ dB})$$

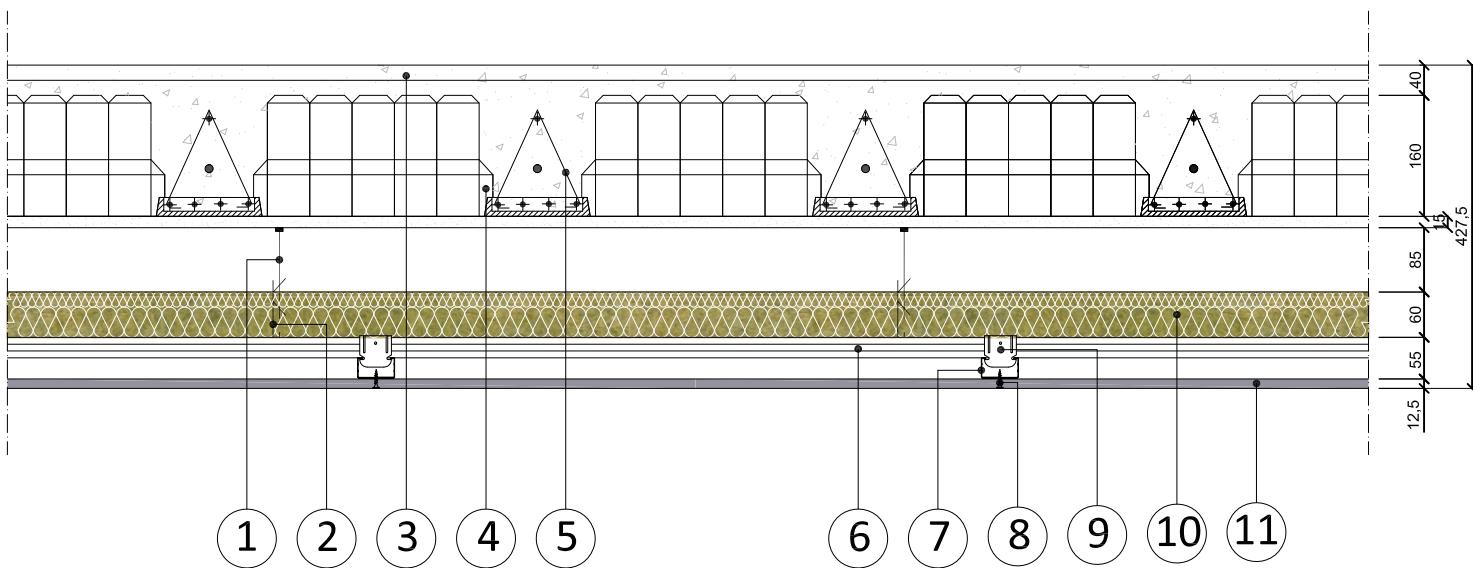

N.	Descrizione
1	Barra ad occhiello con gomma antivibrante Ø 3,9 mm ad interasse 1000 mm
2	Gancio con molla per profili S4927
3	Getto in c.a. con rete eletrosaldata, sp. 40 mm
4	Travetti in c. a.
5	Pignatta in laterizio, h. 160 mm
6	Orditura primaria a C Profili PregyMetal S4927 - 27/49/27, sp. 0,6 mm ad int. 1000 mm
7	Orditura secondaria a C Profili PregyMetal S4927 - 27/49/27, sp. 0,6 mm ad int. 500 mm
8	Viti SNT fosfatate autofilettanti Ø 3,5 mm
9	Gancio di unione ortogonale a scatto per profili S4927
10	Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Airrock DD a doppia densità, sp. 60 mm
11	Lastre di cartongesso PregySoundBoard BA13, sp. 12,5 mm

RAPPORTO DI PROVA N. 354385

TEST REPORT No. 354385

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/08/2018

Place and date of issue:

Committente: ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A. - Via Giacomo Leopardi, 2 - 20123 MILANO

Customer: (MI) - Italia

ROCKWOOL ITALIA S.p.A. - Via Francesco Londonio, 2 - 20154 MILANO (MI) - Italia

Data della richiesta della prova: 21/12/2017

Date testing requested:

Numer o e data della commessa: 75305, 22/12/2017

Order number and date:

Data del ricevimento del campione: 24/04/2018 e/and 26/04/2018

Date sample received:

Data dell'esecuzione della prova: dal/from 28/05/2018 al/to 31/05/2018

Date of testing:

Oggetto della prova: misurazione in laboratorio del rumore da calpestio secondo le norme UNI EN

Purpose of testing: ISO 10140-3:2015 e UNI EN ISO 717-2:2013 di solaio

laboratory measurements of impact sound insulation of floor in according to standards UNI EN ISO 10140-3:2015 and UNI EN ISO 717-2:2013

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Place of testing:

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente per quanto riguarda il rivestimento e da Istituto Giordano per quanto riguarda il solaio

Origin of sample: sampled and supplied by the Customer regarding lining and Istituto Giordano regarding the brick-cement slab

Identificazione del campione in accettazione: 2018/1197/A-B-C e/and 2018/0953/J

Identification of sample received:

Denominazione del campione*.

Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD + MASSETTO SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD"; "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD"; "SOLAIO IN LATEROCEMENTO + MASSETTO SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD".

The test sample is called "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD + FLOATING FLOOR SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD"; "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD"; "BRICK-CEMENT FLOOR + FLOATING FLOOR SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD".



ACCREDIA
 L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO 

LAB N° 0021

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 28 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
 in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.

*This test report is made up of 28 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
 in case of dispute the only valid version is the Italian one.*

Comp. AV
 Revis. ON

Foglio / Sheet
 1 / 28

Descrizione del campione*.Description of sample*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da un solaio in latero cemento, spessore 200 mm (160 + 40), protetto da uno strato d'intonaco, spessore 15 mm, sottoposto a prova in n. 3 configurazioni diverse in funzione della tipologia di rivestimento adottata e avente le caratteristiche fisiche riportate nella seguente tabella.

The test sample consists of a brick-cement slab 200 mm thick (160 + 40) protected by a layer of plaster having a thickness of 15 mm, tested in No. 3 different configurations depending on the type of coating used and having the physical characteristics stated in the following table.

Larghezza rilevata <i>Measured width</i>	5380 mm
Altezza rilevata <i>Measured height</i>	3380 mm
Spessore rilevato del solaio <i>Measured thickness of a brick cement slab</i>	215 mm
Spessore rilevato nella configurazione "A" <i>Measured thickness in the configuration "A"</i>	476 mm
Spessore rilevato nella configurazione "B" <i>Measured thickness in the configuration "B"</i>	428 mm
Spessore rilevato nella configurazione "C" <i>Measured thickness in the configuration "C"</i>	263 mm
Superficie acustica utile (5000 mm × 3000 mm) <i>Effective acoustic surface</i>	15,0 m ²
Massa unitaria del solaio (determinazione analitica) <i>Mass per unit area of a brick cement slab (analytical determination)</i>	278 kg/m ²
Massa unitaria del solaio nella configurazione "A" (determinazione analitica) <i>Mass per unit area in the configuration "A" (analytical determination)</i>	329 kg/m ²
Massa unitaria del solaio nella configurazione "B" (determinazione analitica) <i>Mass per unit area in the configuration "B" (analytical determination)</i>	299 kg/m ²
Massa unitaria del solaio nella configurazione "C" (determinazione analitica) <i>Mass per unit area in the configuration "C" (analytical determination)</i>	308 kg/m ²

Il campione, in particolare, è composto da un solaio in latero-cemento, spessore rilevato 215 mm, costituito da:

- getto di calcestruzzo, spessore rilevato 40 mm;
- rete eletrosaldata superiore a maglia quadrata, lunghezza nominale del lato 150 mm e diametro nominale dei ferri 5 mm;
- travetti prefabbricati a traliccio, lunghezza nominale 3000 mm, costituiti da:
 - armatura formata da n. 2 ferri inferiori, diametro nominale 10 mm, e da n. 1 ferro superiore, diametro nominale 6 mm, connessi tra loro mediante tralicciatura realizzata con ferro liscio, diametro nominale 5 mm;
 - basamento in laterizio, sezione nominale 120 mm × 40 mm e spessore nominale 20 mm, in cui sono alloggiati i n. 2 ferri inferiori dell'armatura annegati nel calcestruzzo;
- pignatte in laterizio, dimensioni rilevate 420 mm × 250 mm × 160 mm e peso rilevato 9,15 kg, munite di n. 22 fori passanti e appoggiate sui travetti prefabbricati a traliccio;

(*) secondo le dichiarazioni del Committente, a eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate.
according to information supplied by the Customer, apart from characteristics specifically stated to be measurements.

- strato di intonaco cementizio, densità rilevata 1900 kg/m³ e spessore rilevato 15 mm.

Il solaio è connesso ad un cordolo perimetrale in cemento armato.

More specifically, the sample consists of a brick-cement floor, thickness measured 215 mm, consisting of:

- concrete pouring, nominal thickness 40 mm;
- electro-welded square mesh, side nominal length 150 mm side and nominal diameter of bars 5 mm;
- precast web joists, nominal length 3000 mm, consisting of:
 - steel reinforcement made by No. 2 lower bars, nominal diameter 10 mm, and No. 1 upper bar, nominal diameter 6 mm, connected to each other by a web bar, nominal diameter 5 mm;
 - masonry base, nominal section 120 mm × 40 mm and nominal thickness 20 mm, in which are housed No. 2 lower reinforcement bars embedded in the concrete;
- masonry bricks, measured dimensions 420 mm × 250 mm × 160 mm and measured weight 9,15 kg, equipped by No. 22 pass-through holes and resting on the precast web joists;
- cement plaster, measured density 1900 kg/m³ and measured thickness 15 mm.

The floor is connected to a reinforced concrete perimeter curb.

Configurazione "A".

Configuration "A".

Il campione in configurazione "A" è caratterizzato da:

- massetto galleggiante composto da:
 - n. 2 strati di lastre di fibrocemento denominate "Hydropanel", spessore 9 mm ciascuna, conformi alla norma EN 12467, posate a giunti sfalsati e in maniera flottante al di sopra dell'isolante sotto descritto. Lo strato di lastre superiore è fissato a quello inferiore con viti autofilettanti poste secondo una maglia quadrata 300 mm × 300 mm.
 - strato di materiale isolante realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia denominati "ROCKWOOL Steprock HD", aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1000 mm;
 - larghezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 30 mm;
 - densità nominale = 140 kg/m³;
 - controsoffitto pendinato denominato "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIR-ROCK DD", dimensioni 5000 mm × 3000 mm, composto da:
 - barre d'acciaio a occhiello "Siniat", diametro 3,9 mm, con inserto di gomma antivibrante fissate all'intradosso del solaio mediante tasselli a espansione, posti con passo pari a 1000 mm;
 - orditura metallica costituita da profili "PregyMetal" conformi alla norma EN 14195:
 - guida metallica perimetrale realizzata con profilati in acciaio a forma di U, dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm, fissata alle pareti mediante tasselli a espansione;
 - elementi di sospensione "Siniat" in lamiera di acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci con molla" e provvisti di apposita aletta, spessore 0,7 mm, nella quale si inseriscono le estremità inferiori delle barre a occhiello sopra descritte;
 - orditura metallica primaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm, parallelamente al lato lungo del solaio e agganciati all'estremità inferiore delle barre a occhiello mediante i sudetti ganci con molla;

LAB N° 0021

- orditura metallica secondaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm, perpendicolarmente al lato lungo del solaio e agganciati ai profili dell'orditura primaria mediante raccordi "Siniat" in lamiera d'acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci di unione ortogonale a scatto";
- nastro di polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 3,0 mm, posto sul perimetro della guida a U;
- strato di materiale isolante inserito sopra l'orditura metallica realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia a doppia densità denominati "ROCKWOOL Airrock DD" e aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1200 mm;
 - altezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 60 mm;
 - densità nominale = 70 kg/m³;
- rivestimento dell'intradosso realizzato con:
 - strato di lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm (tipo D I secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) denominate "PregySoundboard BA13", composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono posate in senso perpendicolare rispetto all'orditura secondaria e fissate a essa mediante viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm;
 - sigillatura dei giunti fra le lastre realizzata mediante nastro di rinforzo e stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura delle teste delle viti realizzata mediante stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura dei bordi perimetrali mediante mastice acrilico.

La distanza fra l'intradosso del solaio e l'estradosso delle lastre è pari a 200 mm.

The sample in the configuration "A" consist of:

- floating floor:
 - No. 2 × 9 mm thick Hydropanel fiber reinforced cement board, compliant to EN 12467 standard, laying on the insulation with staggered joints. The upper layer is fixed to the lower one with self-tapping screws placed in a 300 mm × 300 mm grid;
 - insulation layer composed by ROCKWOOL Steprock HD rigid stone wool panels, with the following properties:
 - nominal length = 1000 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 30 mm;
 - nominal density = 140 kg/m³;
 - suspended ceiling called "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD" having dimensions of 5000 mm × 3000 mm, composed by:
 - Siniat steel eyelet hangers, diameter 3,9 mm, with anti-vibration rubber insert fixed to the slab using expansion dowels, placed with a center distance of 1000 mm;
 - metal frame composed by PregyMetal galvanized steel profiles compliant to EN 14195 standard:
 - peripheral U-tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm, fixed to the walls by expansion dowels;
 - Siniat suspension elements made of 1,0 mm thick steel sheet named "Gancio con molla" with a special wing 0,7 mm thick in which the lower ends of the eyelet hangers described above are inserted;

LAB N° 0021

- primary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing parallel to the long side of the floor and hooked to the lower end of the eyelet hangers using the suspension elements described above;
- secondary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, installed spaced by 500 mm, perpendicular to the long side of the floor and connected to the primary metal frame using Siniat steel connection elements 1,0 mm thick called "Ganci di unione ortogonale a scatto";
- closed-cell expanded polyethylene tape, thickness 3,0 mm, placed on the perimeter of U-guide;
- insulation layer installed above the metal frame ceiling and composed by ROCKWOOL Airrock DD rigid panels of double density stone wool with the following properties:
 - nominal length = 1200 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 60 mm;
 - nominal density = 70 kg/m³;
- lining made with:
 - single layer of PregySoundboard BA13 plasterboards, 12,5 mm thick (type D I according to EN 520 and in reaction to fire class A2, s1-d0), composed of an internal gypsum core reinforced with glass fiber and an external coating of paper; these plasterboards are fixed to the metal frame described above by SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm;
 - treatment of the joints between the boards with Siniat gypsum compound and reinforcing tape;
 - treatment of the screws heads by means of Siniat gypsum compound;
 - filling of the peripheral gap by means of acrylic mastic sealant.

The cavity between the slab and the back of the boards is equal to 200 mm.

Configurazione "B".

Configuration "B".



Il campione in configurazione "B" è caratterizzato da:

- controsoffitto pendinato denominato "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIR-ROCK DD", dimensioni 5000 mm × 3000 mm, composto da:
 - barre d'acciaio a occhiello "Siniat", diametro 3,9 mm, con inserto di gomma antivibrante fissate all'intradosso del solaio mediante tasselli a espansione, posti con passo pari a 1000 mm;
 - orditura metallica costituita da profili "PregyMetal" conformi alla norma EN 14195:
 - guida metallica perimetrale realizzata con profilati in acciaio a forma di U, dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm, fissata alle pareti mediante tasselli a espansione;
 - elementi di sospensione "Siniat" in lamiera di acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci con molla" e provvisti di apposita aletta, spessore 0,7 mm, nella quale si inseriscono le estremità inferiori delle barre a occhiello sopra descritte;
 - orditura metallica primaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm, parallelamente al lato lungo del solaio e agganciati all'estremità inferiore delle barre a occhiello mediante i sudetti ganci con molla;
 - orditura metallica secondaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm, perpendicolarmente al lato lungo del solaio e agganciati ai profili dell'orditura primaria mediante raccordi "Siniat" in lamiera d'acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci di unione ortogonale a scatto";
 - nastro di polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 3,0 mm, posto sul perimetro della guida a U;

- strato di materiale isolante inserito sopra l'orditura metallica realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia a doppia densità denominati "ROCKWOOL Airrock DD" e aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1200 mm;
 - altezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 60 mm;
 - densità nominale = 70 kg/m³;
- rivestimento dell'intradosso realizzato con:
 - strato di lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm (tipo D I secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) denominate "PregySoundboard BA13", composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono posate in senso perpendicolare rispetto all'orditura secondaria e fissate a essa mediante viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm;
 - sigillatura dei giunti fra le lastre realizzata mediante nastro di rinforzo e stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura delle teste delle viti realizzata mediante stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura dei bordi perimetrali mediante mastice acrilico.

La distanza fra l'intradosso del solaio e l'estradosso delle lastre è pari a 200 mm.

The sample in the configuration "B" consist of:

- suspended ceiling called "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD" having dimensions of 5000 mm × 3000 mm, composed by:
 - Siniat steel eyelet hangers, diameter 3,9 mm, with anti-vibration rubber insert fixed to the slab using expansion dowels, placed with a center distance of 1000 mm;
 - metal frame composed by PregyMetal galvanized steel profiles compliant to EN 14195 standard:
 - peripheral U-tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm, fixed to the walls by expansion dowels;
 - Siniat suspension elements made of 1,0 mm thick steel sheet named "Gancio con molla" with a special wing 0,7 mm thick in which the lower ends of the eyelet hangers described above are inserted;
 - primary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing parallel to the long side of the floor and hooked to the lower end of the eyelet hangers using the suspension elements described above;
 - secondary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, installed spaced by 500 mm, perpendicular to the long side of the floor and connected to the primary metal frame using Siniat steel connection elements 1,0 mm thick called "Ganci di unione ortogonale a scatto";
 - closed-cell expanded polyethylene tape, thickness 3,0 mm, placed on the perimeter of U-guide;
 - insulation layer installed above the metal frame ceiling and composed by ROCKWOOL Airrock DD rigid panels of double density stone wool with the following properties:
 - nominal length = 1200 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 60 mm;
 - nominal density = 70 kg/m³;
 - lining made with:
 - single layer of PregySoundboard BA13 plasterboards, 12,5 mm thick (type D I according to EN 520 and in reaction to fire class A2, s1-d0), composed of an internal gypsum core reinforced with glass fiber and an external coating of paper;

these plasterboards are fixed to the metal frame described above by SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm;

- *treatment of the joints between the boards with Siniat gypsum compound and reinforcing tape;*
- *treatment of the screws heads by means of Siniat gypsum compound;*
- *filling of the peripheral gap by means of acrylic mastic sealant.*

The cavity between the slab and the back of the boards is equal to 200 mm.

Configurazione "C".

Configuration "C".

Il campione in configurazione "C" è caratterizzato da:

- massetto galleggiante composto da:
 - n. 2 strati di lastre di fibrocemento denominate "Hydropanel", spessore 9 mm ciascuna, conformi alla norma EN 12467, posate a giunti sfalsati e in maniera flottante al di sopra dell'isolante sotto descritto. Lo strato di lastre superiore è fissato a quello inferiore con viti autofilettanti poste secondo una maglia quadrata 300 mm × 300 mm.
 - strato di materiale isolante realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia denominati "ROCKWOOL Steprock HD", aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1000 mm;
 - larghezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 30 mm;
 - densità nominale = 140 kg/m³.

The sample in the configuration "C" consist of:

- floating floor:
 - No. 2 × 9 mm thick Hydropanel fiber reinforced cement board, compliant to EN 12467 standard, laying on the insulation with staggered joints. The upper layer is fixed to the lower one with self-tapping screws placed in a 300 mm × 300 mm grid;
 - insulation layer composed by ROCKWOOL Steprock HD rigid stone wool panels, with the following properties:
 - nominal length = 1000 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 30 mm;
 - nominal density = 140 kg/m³.


Il rivestimento è prodotto dal Committente ed è stato montato nell'apertura di prova a cura del Committente stesso, mentre il solaio in latero cemento è stato realizzato dal personale dell'Istituto Giordano.

The lining is manufactured by the Customer and it was mounted in the test opening by the Customer, while the brick-cement slab was realized by Istituto Giordano staff.

DISEGNI SCHEMATICI DEL CAMPIONE FORNITI DAL COMMITTENTE
SCHEMATIC DRAWINGS OF SAMPLE SUPPLIED BY THE CUSTOMER


CONFIGURAZIONE "A"
CONFIGURATION "A"

PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARE BARRA AD OCCHIELLO CON GOMMA ANTIVIBRANTE
PLAN, SECTIONS AND EYELET HANGERS WITH ANTI-VIBRATION RUBBER CLOSE-UP

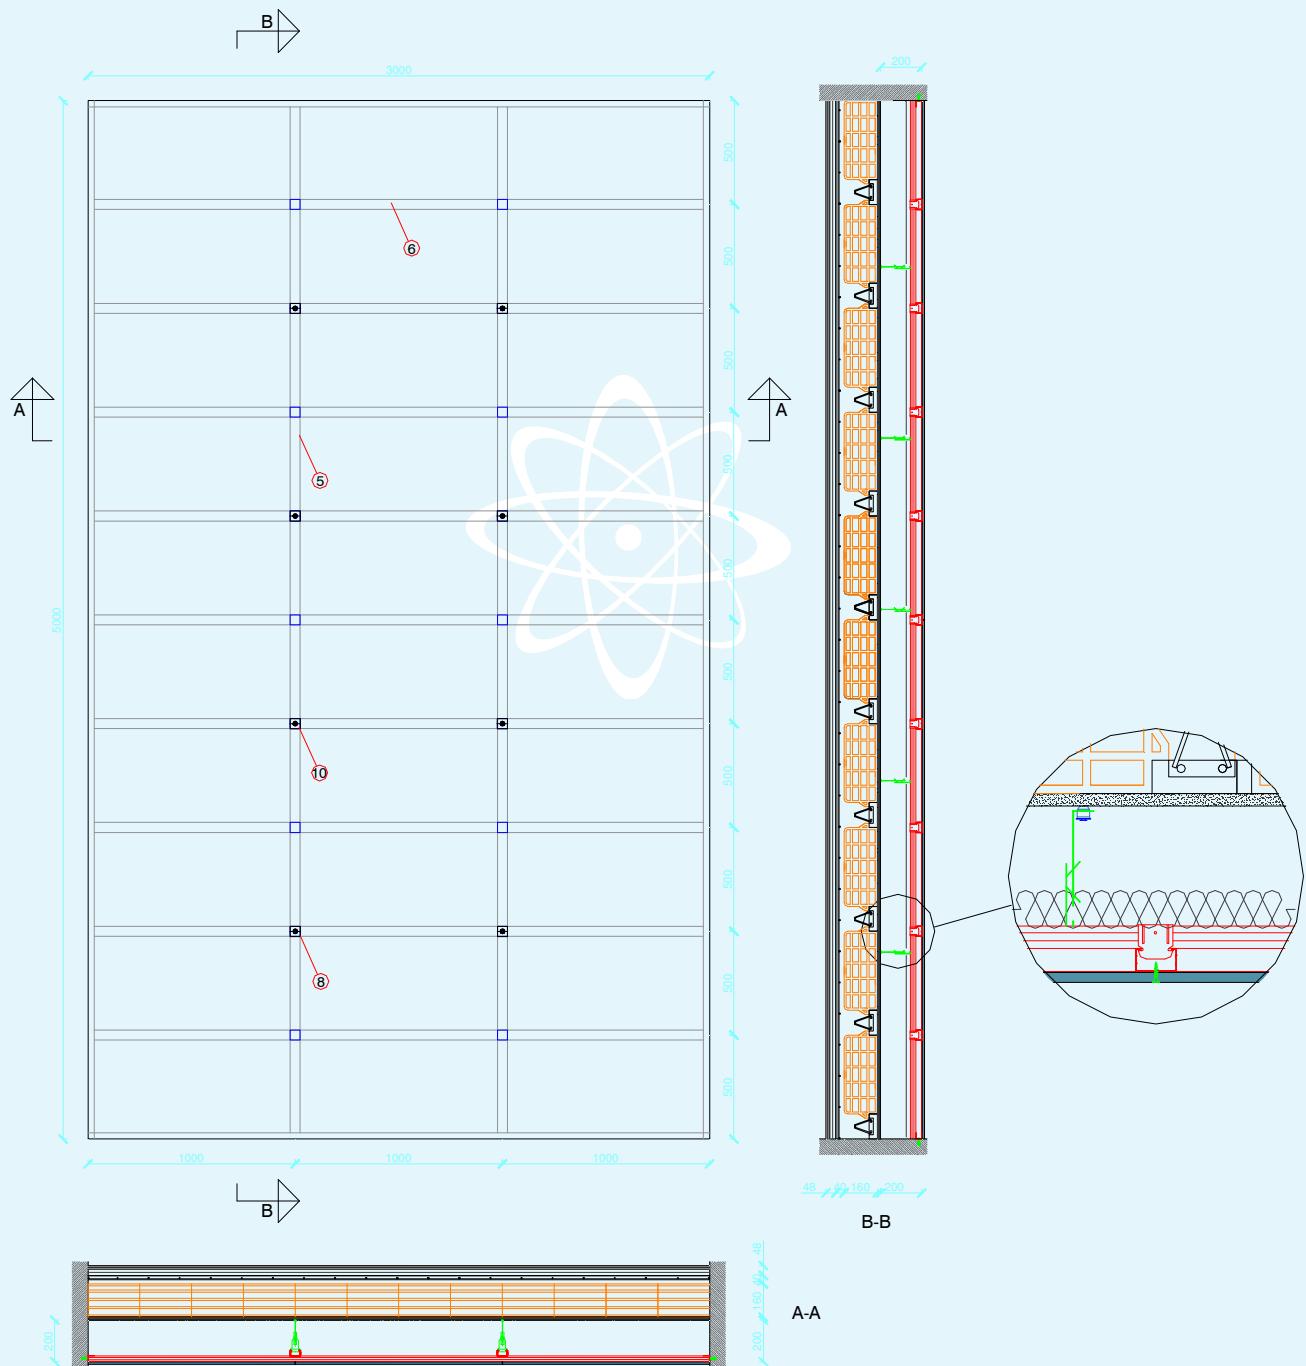


CONFIGURAZIONE "A"
CONFIGURATION "A"

PARTICOLARI DELLE SEZIONI
SECTIONS CLOSE-UPS

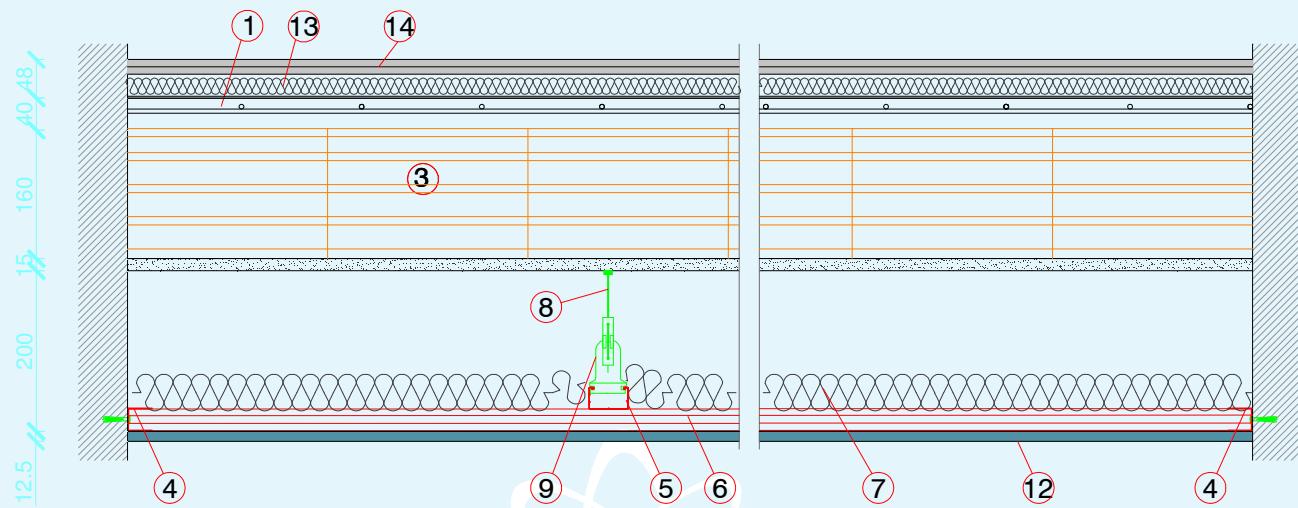

A-A

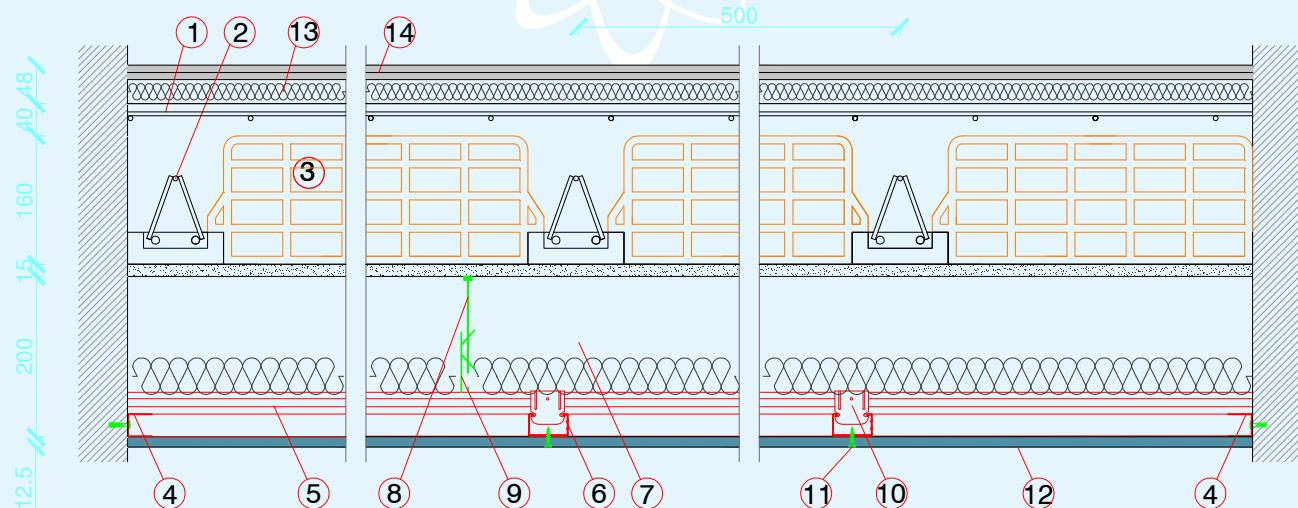

B-B


CONFIGURAZIONE "A"*CONFIGURATION "A"***LEGENDA**

KEY

Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>
1	Getto in calcestruzzo armato, spessore 40 mm, con rete elettrosaldata <i>Concrete slab, thickness 40 mm, with electro-welded square mesh</i>
2	Travetti in calcestruzzo armato <i>Prefabricated trussed joists</i>
3	Pignatta in laterizio, altezza 160 mm <i>Lightening brick, height 160 mm</i>
4	Guide metalliche con profili ad U "PregyMetal", dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm <i>PregyMetal Galvanized steel U tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm</i>
5	Orditura primaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm <i>PregyMetal galvanized steel C primary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing</i>
6	Orditura secondaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm <i>PregyMetal galvanized steel C secondary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 500 mm spacing</i>
7	Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL Airrock DD", spessore 60 mm <i>ROCKWOOL Airrock DD stone wool panels, thickness 60 mm</i>
8	Barra ad occhiello con gomma antivibrante, diametro 3,9 mm ad interasse 1000 mm <i>Eyelet hangers with anti-vibration rubber, diameter 3,9 mm at 1000 mm spacing</i>
9	Gancio con molla per profili S4927 <i>9- Spring connector for S4927 profiles</i>
10	Gancio di unione ortogonale a scatto per profili S4927 <i>Click-on orthogonal connector for S4927 profiles</i>
11	Viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm <i>SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm</i>
12	Lastra di cartongesso "PregySoundBoard BA13" (tipo D I), spessore 12,5 mm <i>PregySoundBoard BA13 gypsum plasterboard (type D I), thickness 12,5 mm</i>
13	Lana di roccia "Steprock HD", spessore 30 mm <i>Steprock HD stone wool panels, thickness 30 mm</i>
14	Doppia lastra di fibrocemento Hydropanel, spessore 9 mm ciascuna <i>Double layer of Hydropanel fiber reinforced cement board, thickness 9 mm each</i>


CONFIGURAZIONE "B"
CONFIGURATION "B"

PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARE BARRA AD OCCHIELLO CON GOMMA ANTIVIBRANTE
PLAN, SECTIONS AND EYELET HANGERS WITH ANTI-VIBRATION RUBBER CLOSE-UP

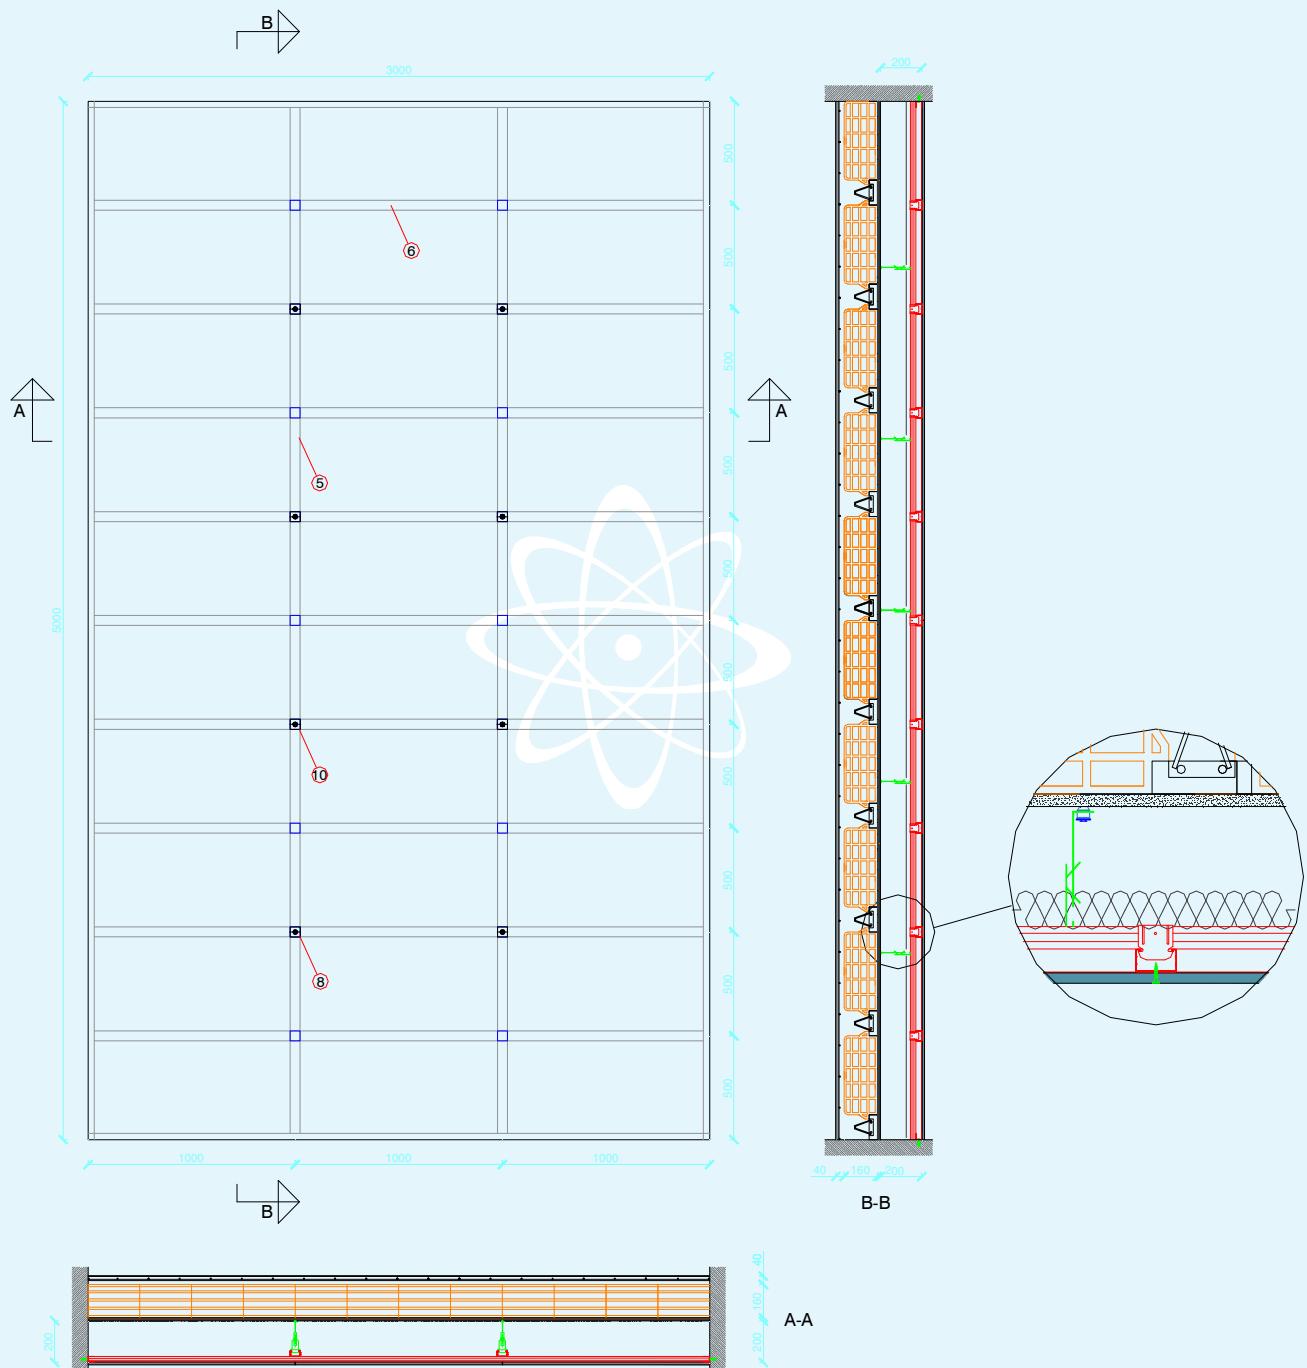

CONFIGURAZIONE "B"
CONFIGURATION "B"


PARTICOLARI DELLE SEZIONI
SECTIONS CLOSE-UPS

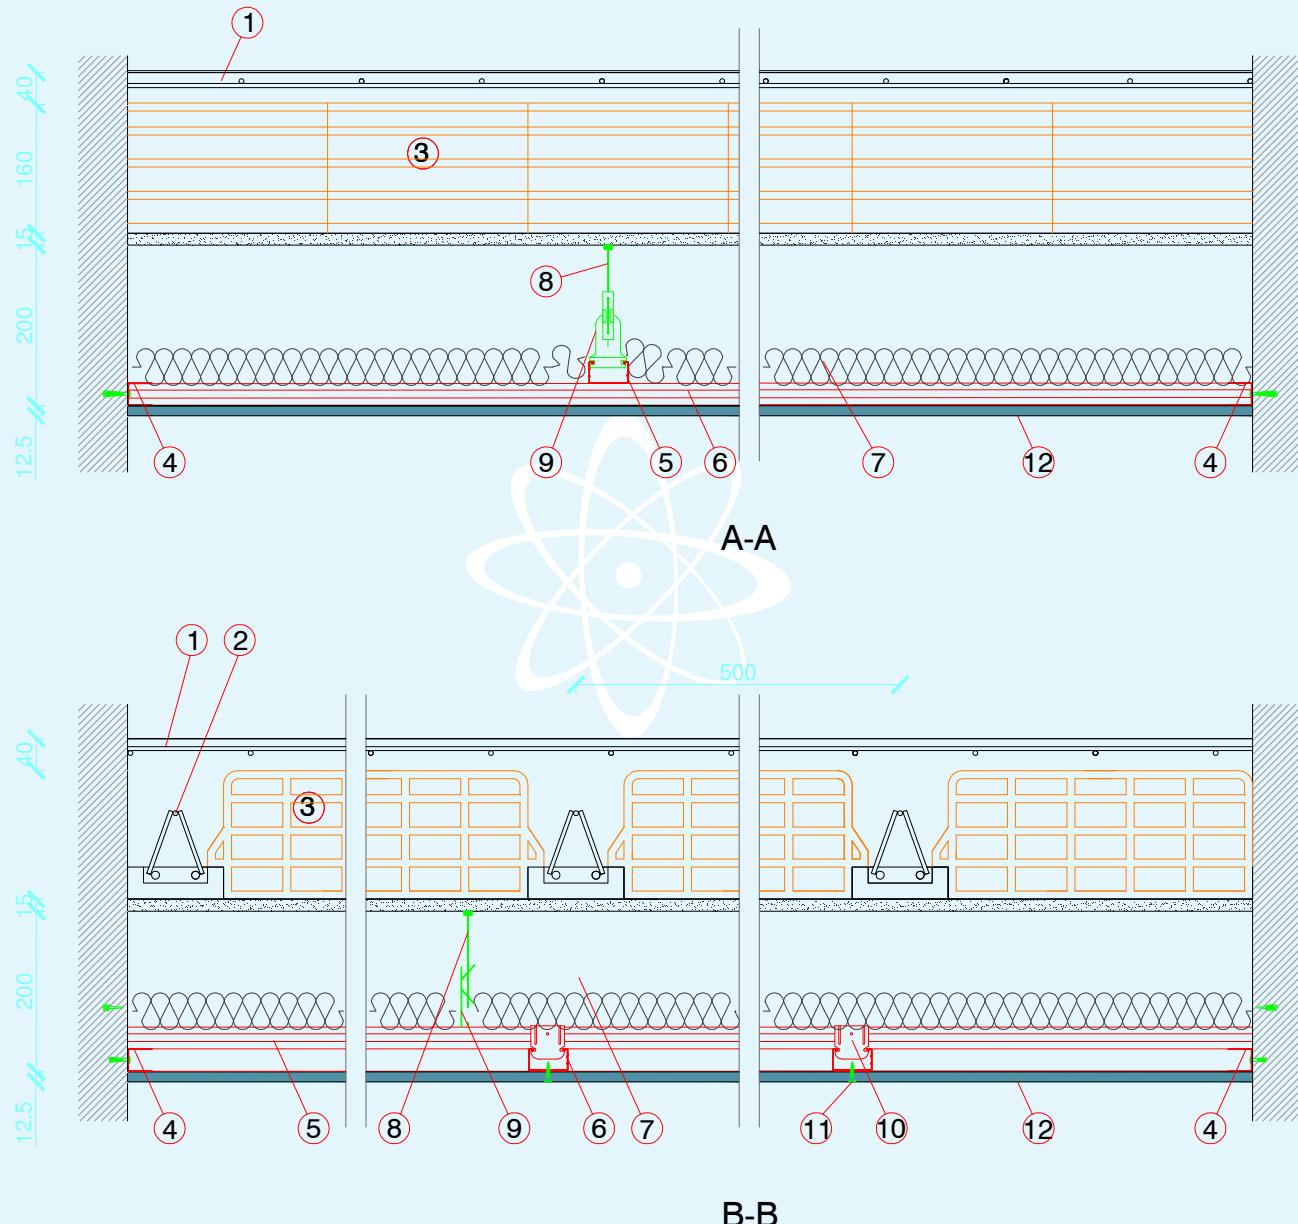

CONFIGURAZIONE "B"*CONFIGURATION "B"***LEGENDA**


KEY

Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>
1	Getto in calcestruzzo armato, spessore 40 mm, con rete elettrosaldata <i>Concrete slab, thickness 40 mm, with electro-welded square mesh</i>
2	Travetti in calcestruzzo armato <i>Prefabricated trussed joists</i>
3	Pignatta in laterizio, altezza 160 mm <i>Lightening brick, height 160 mm</i>
4	Guide metalliche con profili ad U "PregyMetal", dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm <i>PregyMetal Galvanized steel U tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm</i>
5	Orditura primaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm <i>PregyMetal galvanized steel C primary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing</i>
6	Orditura secondaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm <i>PregyMetal galvanized steel C secondary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 500 mm spacing</i>
7	Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL Airrock DD", spessore 60 mm <i>ROCKWOOL Airrock DD stone wool panels, thickness 60 mm</i>
8	Barra ad occhiello con gomma antivibrante, diametro 3,9 mm ad interasse 1000 mm <i>Eyelet hangers with anti-vibration rubber, diameter 3,9 mm at 1000 mm spacing</i>
9	Gancio con molla per profili S4927 <i>9- Spring connector for S4927 profiles</i>
10	Gancio di unione ortogonale a scatto per profili S4927 <i>Click-on orthogonal connector for S4927 profiles</i>
11	Viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm <i>SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm</i>
12	Lastra di cartongesso "PregySoundBoard BA13" (tipo D I), spessore 12,5 mm <i>PregySoundBoard BA13 gypsum plasterboard (type D I), thickness 12,5 mm</i>

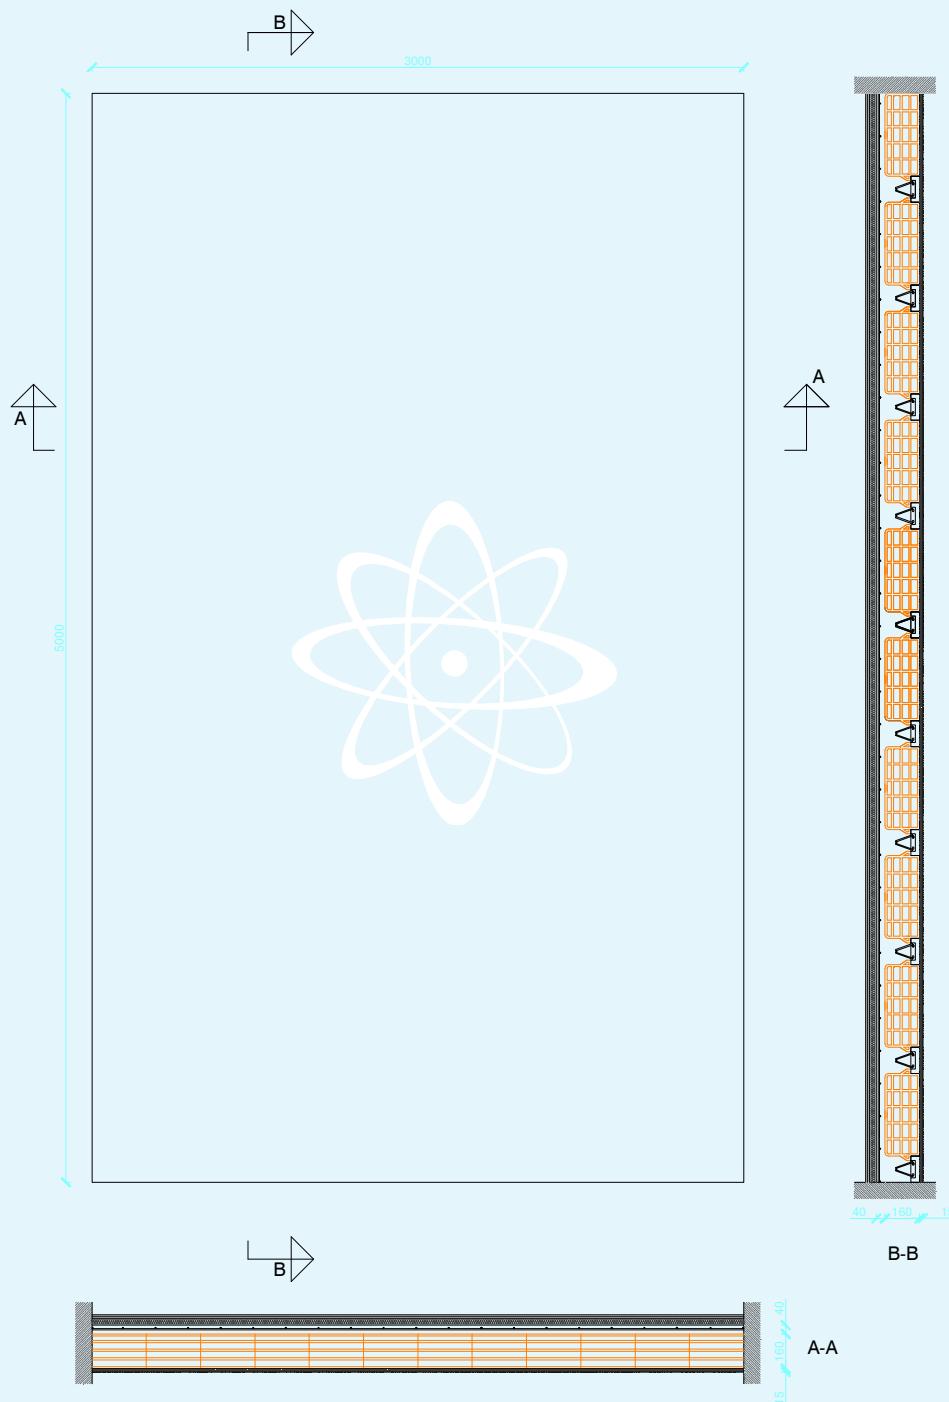
CONFIGURAZIONE "C"*CONFIGURATION "C"***PIANTA E SEZIONI***PLAN AND SECTIONS*

CONFIGURAZIONE "C"
CONFIGURATION "C"

PARTICOLARI DELLE SEZIONI
SECTIONS CLOSE-UPS

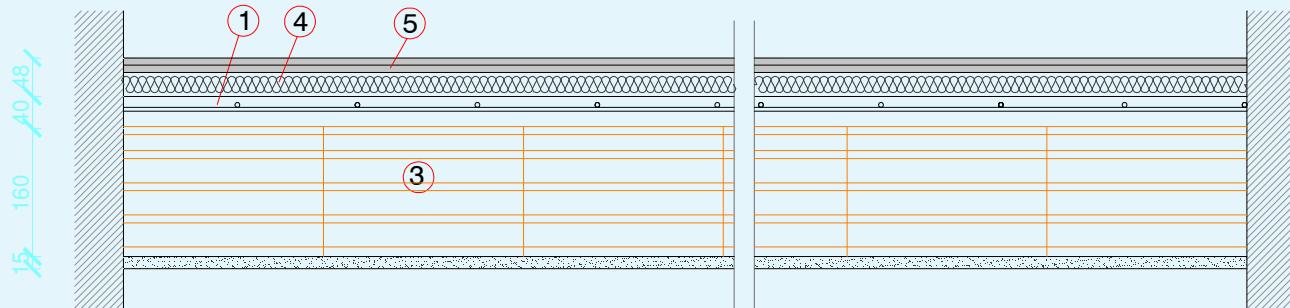

A-A

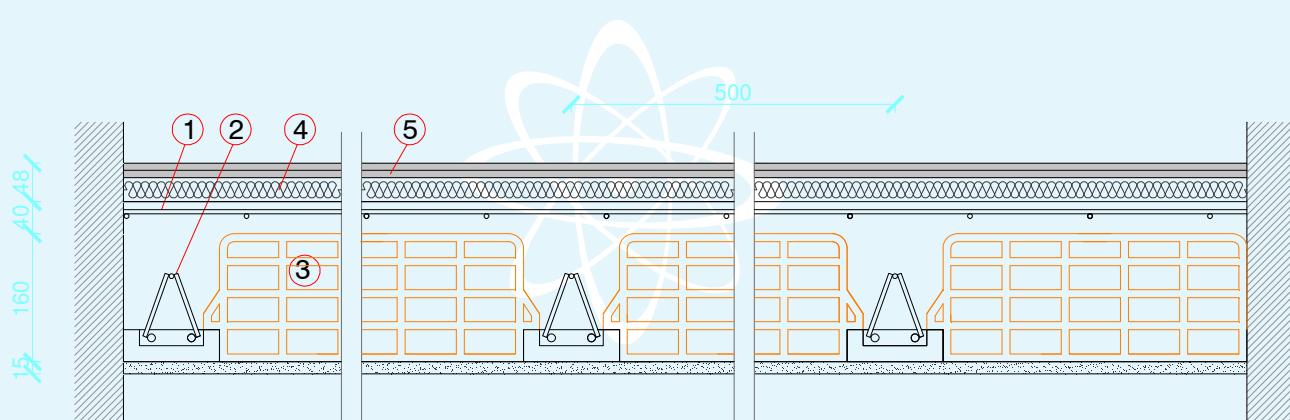

B-B

LEGENDA

KEY

Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>
1	Getto in calcestruzzo armato, spessore 40 mm, con rete elettrosaldata <i>Concrete slab, thickness 40 mm, with electro-welded square mesh</i>
2	Travetti in calcestruzzo armato <i>Prefabricated trussed joists</i>
3	Pinnata in laterizio, altezza 160 mm <i>Lightening brick, height 160 mm</i>
4	Lana di roccia "Steprock HD", spessore 30 mm <i>Steprock HD stone wool panels, thickness 30 mm</i>
5	Doppia lastra di fibrocemento Hydropanel, spessore 9 mm ciascuna <i>Double layer of Hydropanel fiber reinforced cement board, thickness 9 mm each</i>

Riferimenti normativi.*Normative references.*

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 10140-3:2015 del 27/08/2015 “Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 3: Misurazione dell'isolamento del rumore da calpestio”;
- UNI EN ISO 717-2:2013 del 04/04/2013 “Acustica - Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio”.

The test was carried out according to the following standard:

- *UNI EN ISO 10140-3:2015 dated 27/08/2015 “Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of impact sound insulation”;*
- *UNI EN ISO 717-2:2013 dated 04/04/2013 “Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Impact sound insulation”.*

Apparecchiatura di prova.*Test apparatus.*

Per l'esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- amplificatore di potenza 2000 W modello “EP2000” della ditta Behringer;
- equalizzatore digitale a terzi d'ottava modello “DEQ2496” della ditta Behringer;
- diffusore acustico dodecaedrico mobile con percorso rettilineo, lunghezza 1,6 m ed inclinazione 15°, posizionato nella camera emittente;
- macchina per calpestio normalizzata modello “Nor 277” della ditta Norsonic;
- diffusore acustico dodecaedrico fisso posizionato nella camera ricevente;
- n. 2 aste microfoniche rotanti con percorso circolare, raggio 1 m ed inclinazione 30°;
- n. 2 microfoni ø ½” modello “4192” della ditta Brüel & Kjær;
- n. 2 preamplificatori microfonici “2669” della ditta Brüel & Kjær;
- analizzatore a n. 4 canali in tempo reale modello “Soundbook” della ditta Sinus;
- calibratore per la calibrazione dei microfoni modello “CAL200” della ditta Larson Davis;
- n. 2 termoigrometri modello “HD206-1” della ditta Delta Ohm;
- barometro modello “UZ001” della ditta Brüel & Kjær;
- bilancia a piattaforma elettronica modello “VB 150 K 50LM” della ditta Kern;
- fettuccia metrica modello “Tri-Matic 5m/19mm” della ditta Sola;
- misuratore di distanza laser modello “DLE 50 Professional” della ditta Bosch;
- accessori di completamento.

Testing was carried out using the following equipment:

- Behringer “EP2000” 2000 W power amplifier;
- Behringer “DEQ2496” digital ½-octave equaliser;
- portable dodecahedron speaker with line-of-sight path, length 1,6 m and 15° tilt, positioned in the source room;
- Norsonic “Nor 277” standard tapping machine;
- fixed dodecahedron speaker positioned in the receiving room;
- No. 2 rotating microphone booms with sweep radius 1 m and 30° tilt;
- No. 2 Brüel & Kjær “4192” ½” random-incidence microphones;
- No. 2 Brüel & Kjær “2669” microphone preamplifiers;

- Sinus "Soundbook" 4-channel real-time analyser;
- Larson Davis "CAL200" acoustic calibrator for microphone calibration;
- No. 2 Delta Ohm "HD206-1" thermo-hygrometers;
- Brüel & Kjær "UZ001" barometer;
- Kern "VB 150 K 50LM" electronic platform scale;
- Sola "Tri-Matic 5 m/19 mm" metric tape measure;
- Bosch "DLE 50 Professional" laser range finder;
- complementary accessories.

Modalità della prova.

Test method.

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interne di dettaglio PP052 nelle revisioni vigenti alla data della prova.


L'ambiente di prova è costituito da due camere, una delle quali, definita "camera emittente", contiene la sorgente di rumore, mentre l'altra, definita "camera ricevente", è caratterizzata acusticamente mediante l'area di assorbimento acustico equivalente.

Il campione, dopo essere stato condizionato per almeno 24 h all'interno degli ambienti di misura, è stato installato nell'apertura di prova posta tra le due camere secondo le modalità riportate nel disegno seguente.

The test was carried out using detailed internal procedure PP052 in their current revisions at testing date.

The test environment consists of two chambers, one of which, known as "source room", contains the noise source, whilst the other, known as "receiving room", is characterised acoustically by the equivalent sound absorption area.

The sample, after being conditioned for at least 24 h inside measurement environment, was installed in the test opening between the two rooms, as shown in the following drawing.

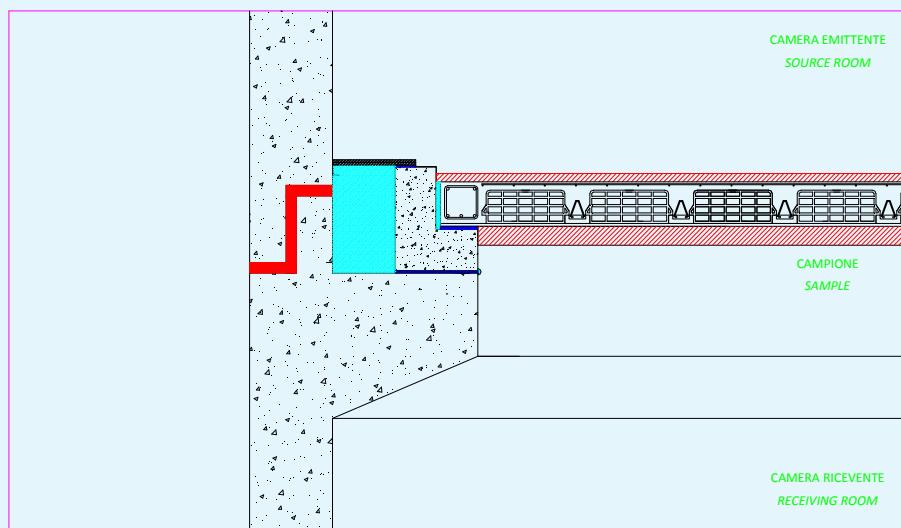

**Particolare del posizionamento del campione
nell'apertura fra le due camere dell'ambiente di prova.**

Close-up of sample positioning in the opening between the two rooms of the test environment.

Nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 Hz e 5000 H, simultaneamente sono stati misurati i livelli di pressione sonora generati dalla macchina per calpestio normalizzata in camera emittente “ L_{TS} ” e in camera ricevente “ L_i ”, dove è stato determinato anche il tempo di riverberazione “ T_0 ”.

I valori del livello normalizzato di pressione sonora di calpestio “ L_n ” sono stati calcolati, per ogni banda di $\frac{1}{3}$ d'ottava, utilizzando la formula seguente:

$$L_n = 10 \log [10^{L_i/10} - 10^{(L_{TS}-D)/10}] + 10 \log \left[\frac{A}{A_0} \right]$$

dove: L_i = livello di pressione sonora di calpestio in camera ricevente, espresso in dB;

L_{TS} = livello di pressione sonora di calpestio in camera emittente, espresso in dB;

D = differenza dei livelli di pressione sonora per via aerea tra camera emittente “ L_{LS} ” e ricevente “ L_{LR} ”, espresso in dB, generato da rumore rosa emesso dalla sorgente sonora omnidirezionale posta in camera emittente; se $L_i - (L_{TS} - D) \geq 10$ dB nessuna correzione deve essere applicata, se invece $L_i - (L_{TS} - D) \leq 3$ dB la trasmissione sonora per via aerea è predominante e il livello normalizzato di pressione sonora di calpestio non può essere misurato correttamente;

A_0 = area di assorbimento acustico di riferimento, pari a 10 m²;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m², calcolata a sua volta utilizzando la formula seguente:

$$A = 0,16 \cdot \frac{V}{T}$$

dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m³;

T = tempo di riverberazione, espresso in s.

L'indice di valutazione “ $L_{n,w}$ ” livello normalizzato di pressione sonora di calpestio “ L_n ” è pari al valore in dB della curva di riferimento a 500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-2. Per tener conto del tipico spettro del rumore dei passi, è stato inoltre calcolato il termine correttivo “ C_i ”, in dB, da sommare all'indice di valutazione “ $L_{n,w}$ ”.

Tra la fine dell'allestimento del campione nell'apertura di prova e l'esecuzione della prova sono intercorse 18 h.

In the frequency range 100 Hz to 5000 Hz, simultaneously the sound pressure levels generated by the standard tapping machine in the source “ L_{TS} ” and the receiving room “ L_i ” were measured, where even the reverberation time “ T_0 ” was determined.

The values of the normalized impact sound pressure level “ L_n ” were calculated for each $\frac{1}{3}$ -octave band using the following formula:

$$L_n = 10 \log [10^{L_i/10} - 10^{(L_{TS}-D)/10}] + 10 \log \left[\frac{A}{A_0} \right]$$

where: L_i = impact sound pressure level in the receiving room, in dB;

L_{TS} = impact sound pressure level in the source room, in dB;

D = difference between airborne sound pressure levels in the source room “ L_{LS} ” and in the receiving room “ L_{LR} ”, in dB, generated by pink noise radiated by the omnidirectional sound source placed in the source room;

if $L_i - (L_{TS} - D) \geq 10$ dB no correction should be applied, if instead $L_i - (L_{TS} - D) \leq 3$ dB airborne sound transmission is dominating and the normalized impact sound pressure level “ L_n ” cannot be measured correctly;

A_0 = reference sound absorption area, equal to 10 m²;

A = equivalent sound absorption area in the receiving room, expressed in m², in turn calculated using the following equation:

$$A = 0,16 \cdot \frac{V}{T}$$

where: V = receiving room volume, in m³;

T = reverberation time, in s.

The single-number quantity " $L_{n,w}$ " is equal to the value in dB of the normalized reference curve at 500 Hz, in accordance with the method specified by standard UNI EN ISO 717-2. Furthermore, in order to take account of the typical walking noise spectra, was calculated the spectrum adaptation term " C_i " to be added to the single-number quantity " L_w ".

There was a gap of 18 h between completing the sample's preparation in the test opening and carrying out the test.

Incertezza di misura.

Uncertainty of measurement.

L'incertezza di misura è stata determinata in accordo con la guida JCGM 100:2008 del settembre 2008 "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", individuando per ciascuna frequenza il numero di gradi di libertà effettivi " v_{eff} " e l'incertezza estesa "U" del valore del potere fonoisolante "R" e livello normalizzato di pressione sonora di calpestio " L_n ", stimati entrambi con fattore di copertura "k" relativo ad un livello di fiducia pari al 95 %.

L'incertezza di misura degli indici di valutazione " $U(R_w)$ " e $U(L_{n,w})$ è stimata con fattore di copertura $k = 2$ relativo ad un livello di fiducia pari al 95 % utilizzando la procedura di calcolo riportata nell'allegato B della norma UNI EN ISO 12999-1:2014 del 26/06/2014 "Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di misurazione nell'acustica in edilizia - Parte 1: Isolamento acustico" in cui si presuppone una piena correlazione positiva tra i valori in bande di $\frac{1}{3}$ d'ottava di isolamento acustico.

Uncertainty of measurement was determined in accordance with GUM JCGM 100:2008 dated September 2008 "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", by calculating for each frequency the number of effective degrees of freedom " v_{eff} " and expanded uncertainty "U" of the sound reduction index "R" and of the normalized impact sound pressure level " L_n ", using a coverage factor "k" representing a confidence level of 95 %.

Uncertainty of measurement of the single-number quantities " $U(R_w)$ " and " $U(L_{n,w})$ " is calculated with a coverage factor $k = 2$ representing a confidence level of 95 %, using the calculation procedure stated in the Annex B standard UNI EN ISO 12999-1:2014 dated 26/06/2014 "Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation" where is assumed a full positive correlation between the $\frac{1}{3}$ -octave band values of sound insulation.

Condizioni ambientali al momento della prova.*Environmental conditions during test.*

SOLAIO IN LATERO CEMENTO <i>BRICK-CEMENT FLOOR</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101800 ± 50) Pa	(101800 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(26 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(64 ± 5) %	(82 ± 5) %
CONFIGURAZIONE "A" <i>CONFIGURATION "A"</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101600 ± 50) Pa	(101600 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(27 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(57 ± 5) %	(89 ± 5) %
CONFIGURAZIONE "B" <i>CONFIGURATION "B"</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101600 ± 50) Pa	(101600 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(27 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(57 ± 5) %	(89 ± 5) %
CONFIGURAZIONE "C" <i>CONFIGURATION "C"</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101800 ± 50) Pa	(101800 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(27 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(63 ± 5) %	(82 ± 5) %

Risultati della prova.*Test results.*
SOLAIO IN LATERO CEMENTO
BRICK-CEMENT FLOOR

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	L _n [dB]	L _{n,rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	65,8	91,0	5	2,57	1,7
125	67,3	91,0	5	2,57	1,4
160	69,8	91,0	5	2,57	1,2
200	74,2	91,0	6	2,45	0,9
250	76,3	91,0	5	2,57	1,5
315	77,3	91,0	5	2,57	1,7
400	76,0	90,0	5	2,57	1,6
500	76,4	89,0	5	2,57	0,9
630	81,2	88,0	5	2,57	1,3
800	81,0	87,0	5	2,57	0,9
1000	81,1	86,0	6	2,45	0,6
1250	82,0	83,0	5	2,57	1,1
1600	82,9	80,0	5	2,57	0,8
2000	82,9	77,0	5	2,57	0,6
2500	83,4	74,0	5	2,57	1,2
3150	83,7	71,0	5	2,57	1,4
4000	80,9	//	5	2,57	1,1
5000	78,1	//	5	2,57	0,9

Note / Notes: //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:***15,00 m²****Volume della camera emittente:***Source room volume:***120,6 m³****Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:***95,2 m³****Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$L_{n,w} = 89 \text{ dB}^{**}$$

Termine di correzione:


Adaptation term:

$$C_I = -13 \text{ dB}$$

(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione $U(L_{n,w})$:
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity $U(L_{n,w})$:

$$L_{n,w} = (88,8 \pm 0,8) \text{ dB}$$

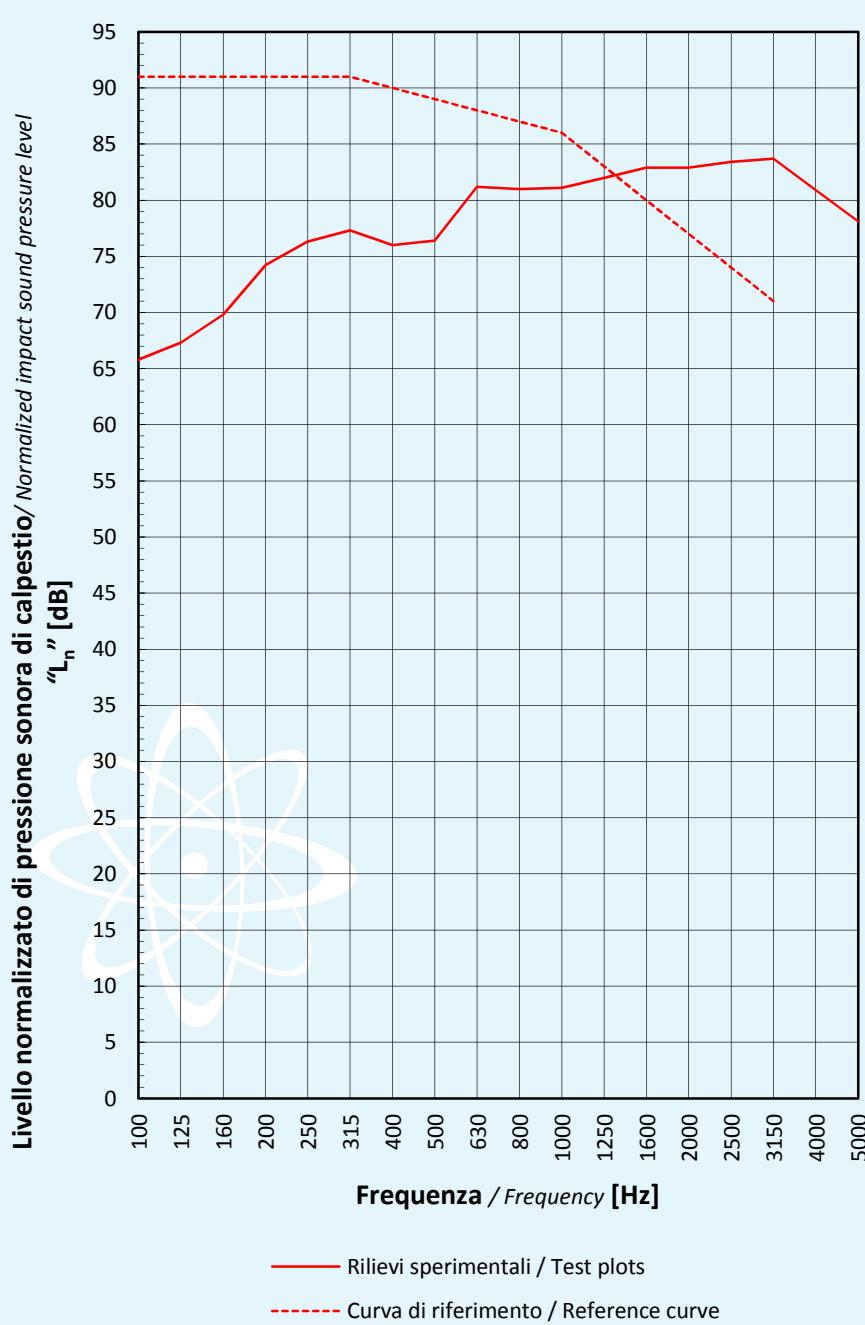

CONFIGURAZIONE "A"
CONFIGURATION "A"

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	L _n [dB]	L _{n,rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	56,3	44,0	6	2,45	1,2
125	49,7 *	44,0	7	2,36	1,2
160	48,7 *	44,0	6	2,45	1,5
200	48,8 *	44,0	8	2,31	1,4
250	44,7 *	44,0	6	2,45	1,3
315	43,1 *	44,0	5	2,57	1,3
400	40,4 *	43,0	6	2,45	1,0
500	38,2 *	42,0	5	2,57	1,9
630	37,5 *	41,0	5	2,57	1,9
800	35,7 *	40,0	5	2,57	1,7
1000	31,3 *	39,0	5	2,57	2,1
1250	28,5 *	36,0	5	2,57	2,0
1600	23,6 *	33,0	5	2,57	2,6
2000	19,8 *	30,0	5	2,57	2,3
2500	17,6 *	27,0	5	2,57	1,6
3150	15,6 *	24,0	5	2,57	1,4
4000	11,4 *	//	5	2,57	1,4
5000	9,8 **	//	5	2,57	1,1

(*) valore limite della misurazione per influenza della trasmissione laterale.

measurement limit value for flanking transmission influence.

(**) valore limite della misurazione per influenza del rumore di fondo e della trasmissione laterale.

measurement limit value for background noise and flanking transmission influence.

Note / Notes: //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:*15,00 m²**Volume della camera emittente:***Source room volume:*120,6 m³**Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:*91,9 m³**Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$L_{n,w} = 42 \text{ dB}^{**}$$

Termine di correzione:


Adaptation term:

$$C_I = 2 \text{ dB}$$

(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione $U(L_{n,w})$:
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity $U(L_{n,w})$:

$$L_{n,w} = (41,3 \pm 1,1) \text{ dB}$$

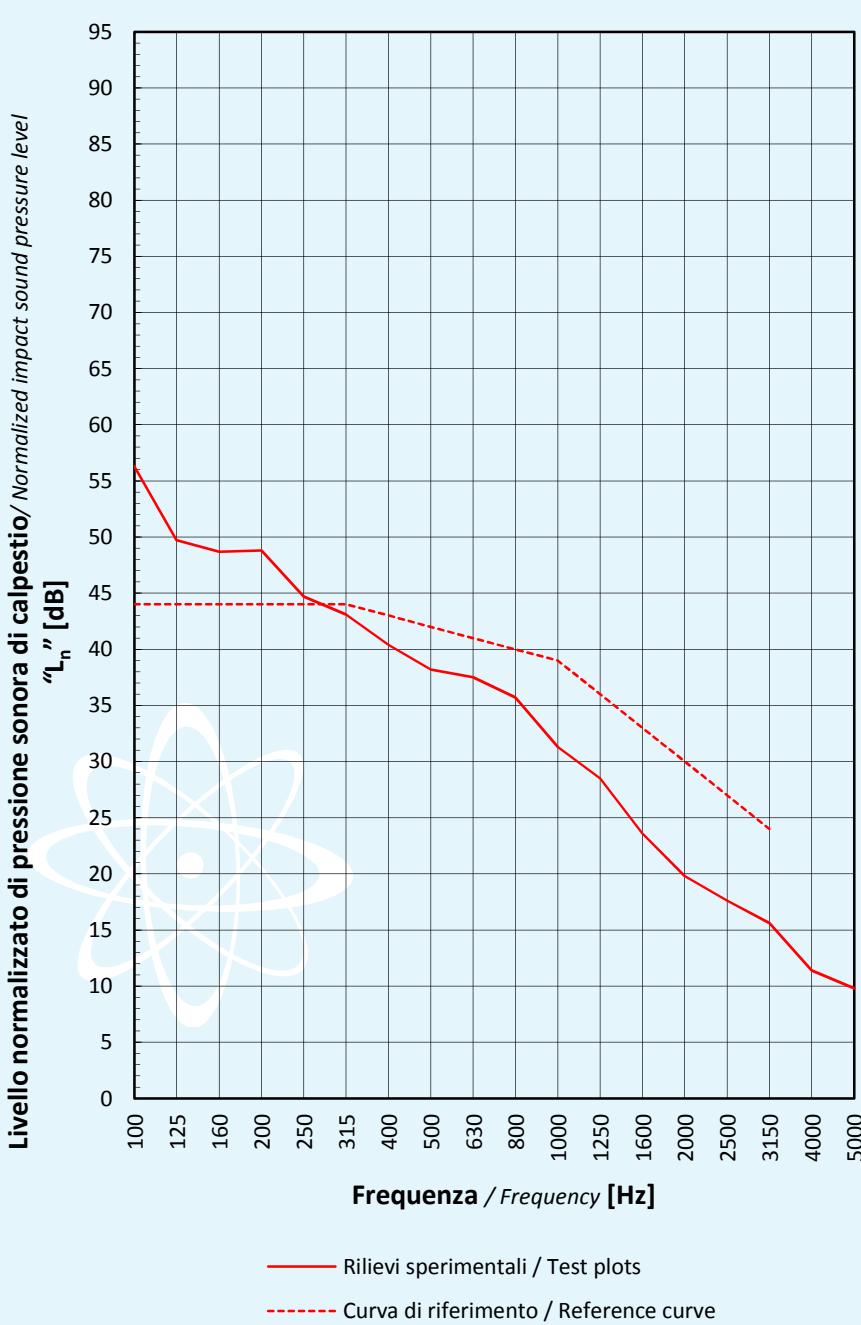

CONFIGURAZIONE "B"
CONFIGURATION "B"

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	L _n [dB]	L _{n,rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	54,6	50,0	6	2,45	1,4
125	58,0	50,0	10	2,23	0,8
160	56,0 *	50,0	7	2,36	1,2
200	52,3 *	50,0	10	2,23	1,1
250	50,8 *	50,0	6	2,45	1,4
315	50,4 *	50,0	6	2,45	0,8
400	44,9 *	49,0	6	2,45	1,2
500	40,4 *	48,0	6	2,45	0,8
630	40,1 *	47,0	5	2,57	1,6
800	37,4 *	46,0	5	2,57	1,1
1000	35,7 *	45,0	6	2,45	1,2
1250	34,2 *	42,0	5	2,57	1,1
1600	32,2 *	39,0	6	2,45	0,9
2000	31,8 *	36,0	6	2,45	0,7
2500	35,3 *	33,0	5	2,57	1,4
3150	36,6	30,0	5	2,57	1,9
4000	32,7	//	5	2,57	2,3
5000	24,5 *	//	5	2,57	1,8

(*) valore limite della misurazione per influenza della trasmissione laterale.

measurement limit value for flanking transmission influence.

Note / Notes: //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:*15,00 m²**Volume della camera emittente:***Source room volume:*120,6 m³**Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:*91,9 m³**Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$L_{n,w} = 48 \text{ dB}^{**}$$

Termine di correzione:


Adaptation term:

$$C_I = 0 \text{ dB}$$

(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione U(L_{n,w}):
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity U(L_{n,w}):

$$L_{n,w} = (47,9 \pm 1,0) \text{ dB}$$

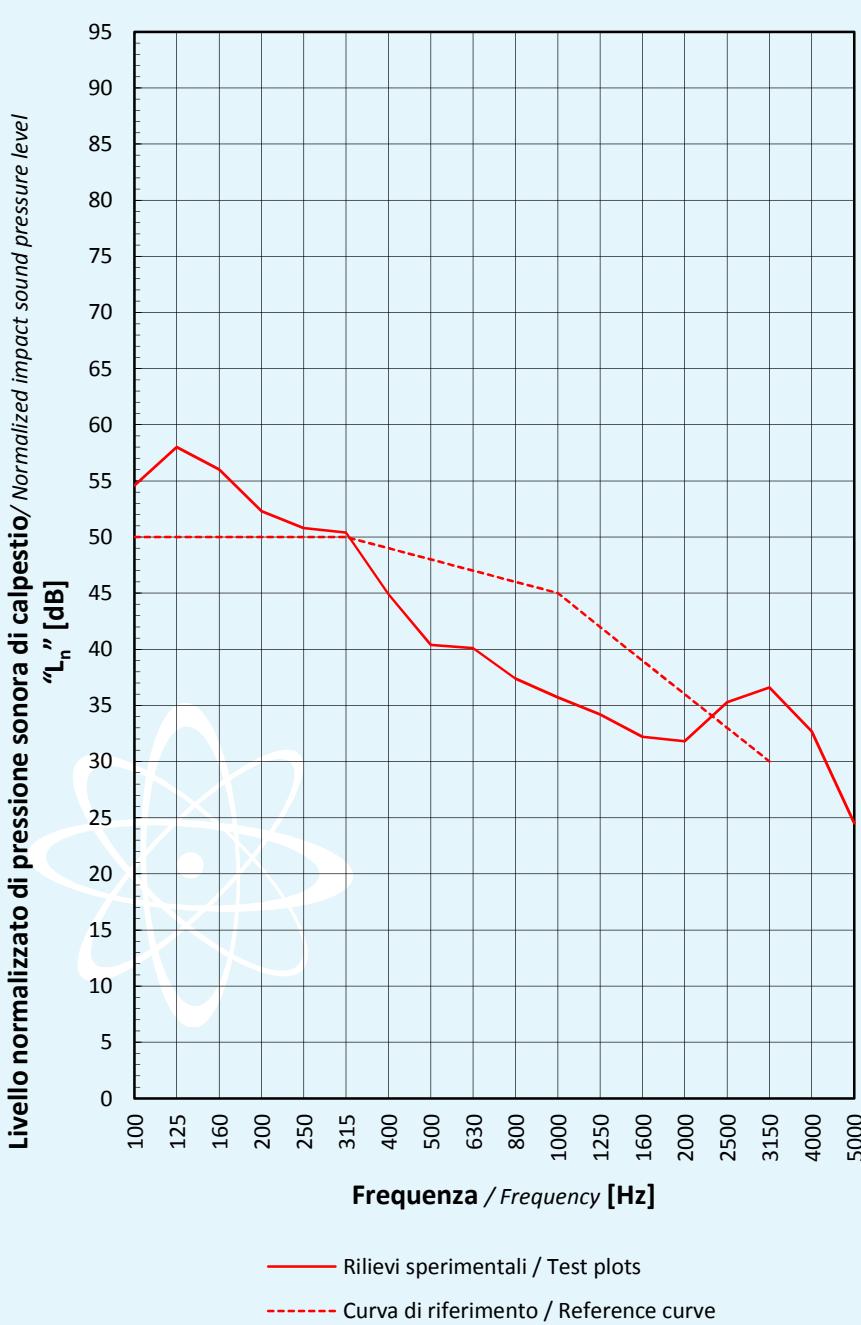

CONFIGURAZIONE "C"
CONFIGURATION "C"

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	L _n [dB]	L _{n,rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	63,9	55,0	10	2,23	1,3
125	59,9	55,0	6	2,45	1,9
160	58,4	55,0	9	2,26	0,7
200	61,3	55,0	5	2,57	1,8
250	58,8	55,0	5	2,57	2,5
315	56,0	55,0	5	2,57	2,1
400	53,2	54,0	6	2,45	2,1
500	50,1	53,0	5	2,57	2,5
630	49,2	52,0	5	2,57	2,4
800	46,6	51,0	5	2,57	2,7
1000	41,8	50,0	5	2,57	2,1
1250	38,1	47,0	5	2,57	1,5
1600	34,3 *	44,0	5	2,57	1,4
2000	30,9 *	41,0	5	2,57	1,2
2500	27,2 *	38,0	5	2,57	1,2
3150	24,3 *	35,0	5	2,57	0,8
4000	20,4 *	//	6	2,45	0,6
5000	15,6 *	//	5	2,57	1,0

(*) valore limite della misurazione per influenza della trasmissione laterale.

measurement limit value for flanking transmission influence.

Note / Notes: //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:*15,00 m²**Volume della camera emittente:***Source room volume:*120,6 m³**Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:*95,2 m³**Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$L_{n,w} = 53 \text{ dB}^{**}$$

Termine di correzione:

Adaptation term:


$$C_I = 1 \text{ dB}$$

(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione $U(L_{n,w})$:
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity $U(L_{n,w})$:

$$L_{n,w} = (52,4 \pm 1,4) \text{ dB}$$

Livello normalizzato di pressione sonora di calpestio / Normalized impact sound pressure level
“L_n” [dB]

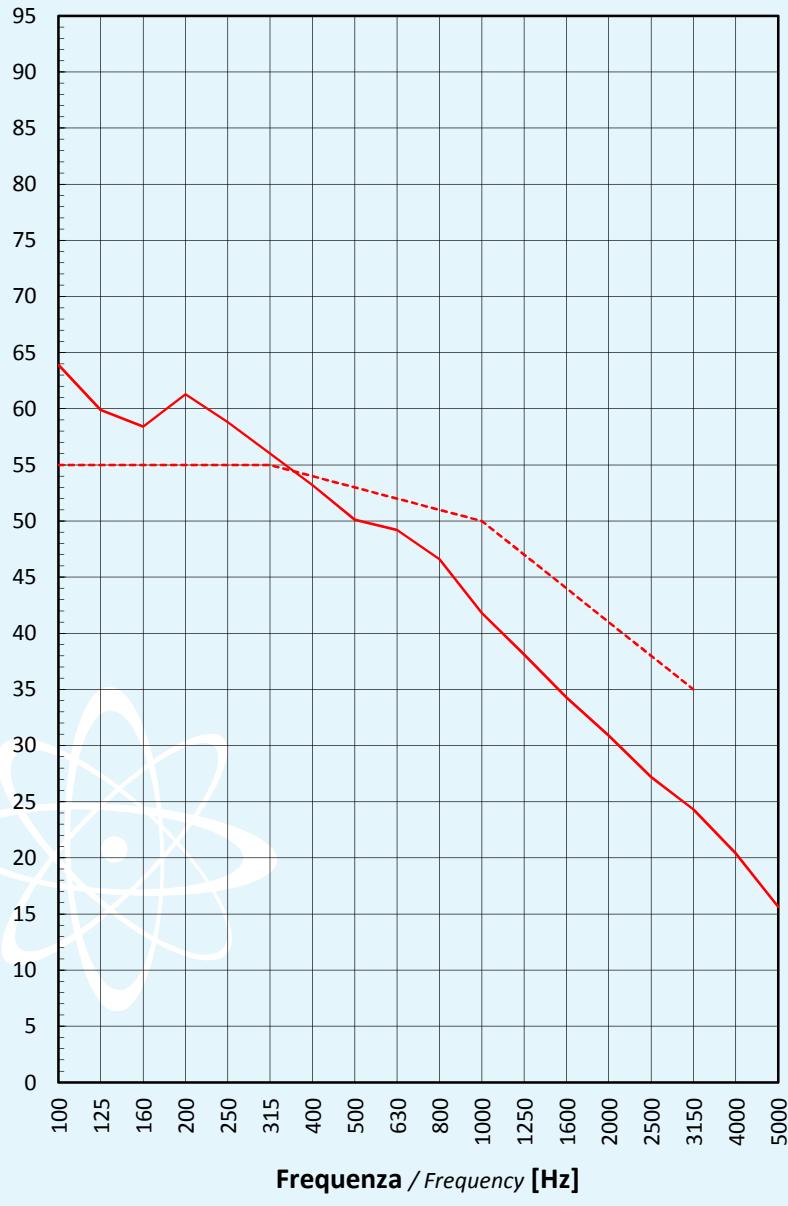

Il Responsabile Tecnico di Prova

Test Technician

(Geom. Omar Nanni)



Il Responsabile del Laboratorio

*di Acustica e Vibrazioni**Head of Acoustics and Vibrations Laboratory*

(Dott. Ing. Roberto Baruffa)



L'Amministratore Delegato

Chief Executive Officer

RAPPORTO DI PROVA N. 354387

TEST REPORT No. 354387

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/08/2018

Place and date of issue:

Committente: ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A. - Via Giacomo Leopardi, 2 - 20123 MILANO

Customer: (MI) - Italia

ROCKWOOL ITALIA S.p.A. - Via Francesco Londonio, 2 - 20154 MILANO (MI) - Italia

Data della richiesta della prova: 21/12/2017

Date testing requested:

Numer o data della commessa: 75305, 22/12/2017

Order number and date:

Data del ricevimento del campione: 24/04/2018 e/and 26/04/2018

Date sample received:

Data dell'esecuzione della prova: dal/from 28/05/2018 al/to 31/05/2018

Date of testing:

Oggetto della prova: misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea secondo le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2013 di solaio

Purpose of testing: laboratory measurements of airborne sound insulation of floor in according to standards UNI EN ISO 10140-2:2010 and UNI EN ISO 717-1:2013

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Place of testing:

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente per quanto riguarda il rivestimento e da Istituto Giordano per quanto riguarda il solaio

Origin of sample: sampled and supplied by the Customer regarding lining and Istituto Giordano regarding the brick-cement slab

Identificazione del campione in accettazione: 2018/1197/A-B-C e/and 2018/0953/J

Identification of sample received:

Denominazione del campione*.

Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD + MASSETTO SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD"; "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD"; "SOLAIO IN LATEROCEMENTO + MASSETTO SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD".

The test sample is called "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD + FLOATING FLOOR SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD"; "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD"; "BRICK-CEMENT FLOOR + FLOATING FLOOR SINIAT-ROCKWOOL 2 HP 9 - STEPROCK HD".



(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.

LAB N° 0021

Comp. AV
Revis. ON

Il presente rapporto di prova è composto da n. 28 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese);
 in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.
*This test report is made up of 28 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English);
 in case of dispute the only valid version is the Italian one.*

Foglio / Sheet
1 / 28

Descrizione del campione*.Description of sample*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da un solaio in latero cemento, spessore 200 mm (160 + 40), protetto da uno strato d'intonaco, spessore 15 mm, sottoposto a prova in n. 3 configurazioni diverse in funzione della tipologia di rivestimento adottata e avente le caratteristiche fisiche riportate nella seguente tabella.

The test sample consists of a brick-cement slab 200 mm thick (160 + 40) protected by a layer of plaster having a thickness of 15 mm, tested in No. 3 different configurations depending on the type of coating used and having the physical characteristics stated in the following table.

Larghezza rilevata <i>Measured width</i>	5380 mm
Altezza rilevata <i>Measured height</i>	3380 mm
Spessore rilevato del solaio <i>Measured thickness of a brick cement slab</i>	215 mm
Spessore rilevato nella configurazione "A" <i>Measured thickness in the configuration "A"</i>	476 mm
Spessore rilevato nella configurazione "B" <i>Measured thickness in the configuration "B"</i>	428 mm
Spessore rilevato nella configurazione "C" <i>Measured thickness in the configuration "C"</i>	263 mm
Superficie acustica utile (5000 mm × 3000 mm) <i>Effective acoustic surface</i>	15,0 m ²
Massa unitaria del solaio (determinazione analitica) <i>Mass per unit area of a brick cement slab (analytical determination)</i>	278 kg/m ²
Massa unitaria del solaio nella configurazione "A" (determinazione analitica) <i>Mass per unit area in the configuration "A" (analytical determination)</i>	329 kg/m ²
Massa unitaria del solaio nella configurazione "B" (determinazione analitica) <i>Mass per unit area in the configuration "B" (analytical determination)</i>	299 kg/m ²
Massa unitaria del solaio nella configurazione "C" (determinazione analitica) <i>Mass per unit area in the configuration "C" (analytical determination)</i>	308 kg/m ²

Il campione, in particolare, è composto da un solaio in latero-cemento, spessore rilevato 215 mm, costituito da:

- getto di calcestruzzo, spessore rilevato 40 mm;
- rete eletrosaldata superiore a maglia quadrata, lunghezza nominale del lato 150 mm e diametro nominale dei ferri 5 mm;
- travetti prefabbricati a traliccio, lunghezza nominale 3000 mm, costituiti da:
 - armatura formata da n. 2 ferri inferiori, diametro nominale 10 mm, e da n. 1 ferro superiore, diametro nominale 6 mm, connessi tra loro mediante tralicciatura realizzata con ferro liscio, diametro nominale 5 mm;
 - basamento in laterizio, sezione nominale 120 mm × 40 mm e spessore nominale 20 mm, in cui sono alloggiati i n. 2 ferri inferiori dell'armatura annegati nel calcestruzzo;
- pignatte in laterizio, dimensioni rilevate 420 mm × 250 mm × 160 mm e peso rilevato 9,15 kg, munite di n. 22 fori passanti e appoggiate sui travetti prefabbricati a traliccio;

(*) secondo le dichiarazioni del Committente, a eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate.
according to information supplied by the Customer, apart from characteristics specifically stated to be measurements.

- strato di intonaco cementizio, densità rilevata 1900 kg/m³ e spessore rilevato 15 mm.

Il solaio è connesso ad un cordolo perimetrale in cemento armato.

More specifically, the sample consists of a brick-cement floor, thickness measured 215 mm, consisting of:

- concrete pouring, nominal thickness 40 mm;
- electro-welded square mesh, side nominal length 150 mm side and nominal diameter of bars 5 mm;
- precast web joists, nominal length 3000 mm, consisting of:
 - steel reinforcement made by No. 2 lower bars, nominal diameter 10 mm, and No. 1 upper bar, nominal diameter 6 mm, connected to each other by a web bar, nominal diameter 5 mm;
 - masonry base, nominal section 120 mm × 40 mm and nominal thickness 20 mm, in which are housed No. 2 lower reinforcement bars embedded in the concrete;
- masonry bricks, measured dimensions 420 mm × 250 mm × 160 mm and measured weight 9,15 kg, equipped by No. 22 pass-through holes and resting on the precast web joists;
- cement plaster, measured density 1900 kg/m³ and measured thickness 15 mm.

The floor is connected to a reinforced concrete perimeter curb.

Configurazione "A".

Configuration "A".

Il campione in configurazione "A" è caratterizzato da:

- massetto galleggiante composto da:
 - n. 2 strati di lastre di fibrocemento denominate "Hydropanel", spessore 9 mm ciascuna, conformi alla norma EN 12467, posate a giunti sfalsati e in maniera flottante al di sopra dell'isolante sotto descritto. Lo strato di lastre superiore è fissato a quello inferiore con viti autofilettanti poste secondo una maglia quadrata 300 mm × 300 mm.
 - strato di materiale isolante realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia denominati "ROCKWOOL Steprock HD", aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1000 mm;
 - larghezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 30 mm;
 - densità nominale = 140 kg/m³;
 - controsoffitto pendinato denominato "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIR-ROCK DD", dimensioni 5000 mm × 3000 mm, composto da:
 - barre d'acciaio a occhiello "Siniat", diametro 3,9 mm, con inserto di gomma antivibrante fissate all'intradosso del solaio mediante tasselli a espansione, posti con passo pari a 1000 mm;
 - orditura metallica costituita da profili "PregyMetal" conformi alla norma EN 14195:
 - guida metallica perimetrale realizzata con profilati in acciaio a forma di U, dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm, fissata alle pareti mediante tasselli a espansione;
 - elementi di sospensione "Siniat" in lamiera di acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci con molla" e provvisti di apposita aletta, spessore 0,7 mm, nella quale si inseriscono le estremità inferiori delle barre a occhiello sopra descritte;
 - orditura metallica primaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm, parallelamente al lato lungo del solaio e agganciati all'estremità inferiore delle barre a occhiello mediante i sudetti ganci con molla;

LAB N° 0021

- orditura metallica secondaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm, perpendicolarmente al lato lungo del solaio e agganciati ai profili dell'orditura primaria mediante raccordi "Siniat" in lamiera d'acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci di unione ortogonale a scatto";
- nastro di polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 3,0 mm, posto sul perimetro della guida a U;
- strato di materiale isolante inserito sopra l'orditura metallica realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia a doppia densità denominati "ROCKWOOL Airrock DD" e aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1200 mm;
 - altezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 60 mm;
 - densità nominale = 70 kg/m³;
- rivestimento dell'intradosso realizzato con:
 - strato di lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm (tipo D I secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) denominate "PregySoundboard BA13", composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono posate in senso perpendicolare rispetto all'orditura secondaria e fissate a essa mediante viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm;
 - sigillatura dei giunti fra le lastre realizzata mediante nastro di rinforzo e stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura delle teste delle viti realizzata mediante stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura dei bordi perimetrali mediante mastice acrilico.

La distanza fra l'intradosso del solaio e l'estradosso delle lastre è pari a 200 mm.

The sample in the configuration "A" consist of:

- floating floor:
 - No. 2 × 9 mm thick Hydropanel fiber reinforced cement board, compliant to EN 12467 standard, laying on the insulation with staggered joints. The upper layer is fixed to the lower one with self-tapping screws placed in a 300 mm × 300 mm grid;
 - insulation layer composed by ROCKWOOL Steprock HD rigid stone wool panels, with the following properties:
 - nominal length = 1000 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 30 mm;
 - nominal density = 140 kg/m³;
 - suspended ceiling called "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD" having dimensions of 5000 mm × 3000 mm, composed by:
 - Siniat steel eyelet hangers, diameter 3,9 mm, with anti-vibration rubber insert fixed to the slab using expansion dowels, placed with a center distance of 1000 mm;
 - metal frame composed by PregyMetal galvanized steel profiles compliant to EN 14195 standard:
 - peripheral U-tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm, fixed to the walls by expansion dowels;
 - Siniat suspension elements made of 1,0 mm thick steel sheet named "Gancio con molla" with a special wing 0,7 mm thick in which the lower ends of the eyelet hangers described above are inserted;

LAB N° 0021

- primary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing parallel to the long side of the floor and hooked to the lower end of the eyelet hangers using the suspension elements described above;
- secondary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, installed spaced by 500 mm, perpendicular to the long side of the floor and connected to the primary metal frame using Siniat steel connection elements 1,0 mm thick called "Ganci di unione ortogonale a scatto";
- closed-cell expanded polyethylene tape, thickness 3,0 mm, placed on the perimeter of U-guide;
- insulation layer installed above the metal frame ceiling and composed by ROCKWOOL Airrock DD rigid panels of double density stone wool with the following properties:
 - nominal length = 1200 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 60 mm;
 - nominal density = 70 kg/m³;
- lining made with:
 - single layer of PregySoundboard BA13 plasterboards, 12,5 mm thick (type D I according to EN 520 and in reaction to fire class A2, s1-d0), composed of an internal gypsum core reinforced with glass fiber and an external coating of paper; these plasterboards are fixed to the metal frame described above by SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm;
 - treatment of the joints between the boards with Siniat gypsum compound and reinforcing tape;
 - treatment of the screws heads by means of Siniat gypsum compound;
 - filling of the peripheral gap by means of acrylic mastic sealant.

The cavity between the slab and the back of the boards is equal to 200 mm.

Configurazione "B".

Configuration "B".



Il campione in configurazione "B" è caratterizzato da:

- controsoffitto pendinato denominato "CONTROSOFFITTO SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIR-ROCK DD", dimensioni 5000 mm × 3000 mm, composto da:
 - barre d'acciaio a occhiello "Siniat", diametro 3,9 mm, con inserto di gomma antivibrante fissate all'intradosso del solaio mediante tasselli a espansione, posti con passo pari a 1000 mm;
 - orditura metallica costituita da profili "PregyMetal" conformi alla norma EN 14195:
 - guida metallica perimetrale realizzata con profilati in acciaio a forma di U, dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm, fissata alle pareti mediante tasselli a espansione;
 - elementi di sospensione "Siniat" in lamiera di acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci con molla" e provvisti di apposita aletta, spessore 0,7 mm, nella quale si inseriscono le estremità inferiori delle barre a occhiello sopra descritte;
 - orditura metallica primaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm, parallelamente al lato lungo del solaio e agganciati all'estremità inferiore delle barre a occhiello mediante i sudetti ganci con molla;
 - orditura metallica secondaria realizzata con profili "S4927" in acciaio a forma di C, dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm, perpendicolarmente al lato lungo del solaio e agganciati ai profili dell'orditura primaria mediante raccordi "Siniat" in lamiera d'acciaio, spessore 1,0 mm, denominati "Ganci di unione ortogonale a scatto";
 - nastro di polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 3,0 mm, posto sul perimetro della guida a U;

- strato di materiale isolante inserito sopra l'orditura metallica realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia a doppia densità denominati "ROCKWOOL Airrock DD" e aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1200 mm;
 - altezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 60 mm;
 - densità nominale = 70 kg/m³;
- rivestimento dell'intradosso realizzato con:
 - strato di lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm (tipo D I secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) denominate "PregySoundboard BA13", composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono posate in senso perpendicolare rispetto all'orditura secondaria e fissate a essa mediante viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm;
 - sigillatura dei giunti fra le lastre realizzata mediante nastro di rinforzo e stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura delle teste delle viti realizzata mediante stucco "Siniat" a base di gesso;
 - sigillatura dei bordi perimetrali mediante mastice acrilico.

La distanza fra l'intradosso del solaio e l'estradosso delle lastre è pari a 200 mm.

The sample in the configuration "B" consist of:

- suspended ceiling called "SUSPENDED CEILING SINIAT-ROCKWOOL CDO S4927 - 1 SB - AIRROCK DD" having dimensions of 5000 mm × 3000 mm, composed by:
 - Siniat steel eyelet hangers, diameter 3,9 mm, with anti-vibration rubber insert fixed to the slab using expansion dowels, placed with a center distance of 1000 mm;
 - metal frame composed by PregyMetal galvanized steel profiles compliant to EN 14195 standard:
 - peripheral U-tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm, fixed to the walls by expansion dowels;
 - Siniat suspension elements made of 1,0 mm thick steel sheet named "Gancio con molla" with a special wing 0,7 mm thick in which the lower ends of the eyelet hangers described above are inserted;
 - primary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing parallel to the long side of the floor and hooked to the lower end of the eyelet hangers using the suspension elements described above;
 - secondary channel made with "S4927" C-profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm, thickness 0,6 mm, installed spaced by 500 mm, perpendicular to the long side of the floor and connected to the primary metal frame using Siniat steel connection elements 1,0 mm thick called "Ganci di unione ortogonale a scatto";
 - closed-cell expanded polyethylene tape, thickness 3,0 mm, placed on the perimeter of U-guide;
 - insulation layer installed above the metal frame ceiling and composed by ROCKWOOL Airrock DD rigid panels of double density stone wool with the following properties:
 - nominal length = 1200 mm;
 - nominal width = 600 mm;
 - nominal thickness = 60 mm;
 - nominal density = 70 kg/m³;
 - lining made with:
 - single layer of PregySoundboard BA13 plasterboards, 12,5 mm thick (type D I according to EN 520 and in reaction to fire class A2, s1-d0), composed of an internal gypsum core reinforced with glass fiber and an external coating of paper;

these plasterboards are fixed to the metal frame described above by SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm;

- *treatment of the joints between the boards with Siniat gypsum compound and reinforcing tape;*
- *treatment of the screws heads by means of Siniat gypsum compound;*
- *filling of the peripheral gap by means of acrylic mastic sealant.*

The cavity between the slab and the back of the boards is equal to 200 mm.

Configurazione "C".

Configuration "C".

Il campione in configurazione "C" è caratterizzato da:


- massetto galleggiante composto da:
 - n. 2 strati di lastre di fibrocemento denominate "Hydropanel", spessore 9 mm ciascuna, conformi alla norma EN 12467, posate a giunti sfalsati e in maniera flottante al di sopra dell'isolante sotto descritto. Lo strato di lastre superiore è fissato a quello inferiore con viti autofilettanti poste secondo una maglia quadrata 300 mm × 300 mm.
 - strato di materiale isolante realizzato mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia denominati "ROCKWOOL Steprock HD", aventi le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza nominale = 1000 mm;
 - larghezza nominale = 600 mm;
 - spessore nominale = 30 mm;
 - densità nominale = 140 kg/m³.

The sample in the configuration "C" consist of:

- *floating floor:*
 - *No. 2 × 9 mm thick Hydropanel fiber reinforced cement board, compliant to EN 12467 standard, laying on the insulation with staggered joints. The upper layer is fixed to the lower one with self-tapping screws placed in a 300 mm × 300 mm grid;*
 - *insulation layer composed by ROCKWOOL Steprock HD rigid stone wool panels, with the following properties:*
 - *nominal length = 1000 mm;*
 - *nominal width = 600 mm;*
 - *nominal thickness = 30 mm;*
 - *nominal density = 140 kg/m³.*


Il rivestimento è prodotto dal Committente ed è stato montato nell'apertura di prova a cura del Committente stesso, mentre il solaio in latero cemento è stato realizzato dal personale dell'Istituto Giordano.

The lining is manufactured by the Customer and it was mounted in the test opening by the Customer, while the brick-cement slab was realized by Istituto Giordano staff.

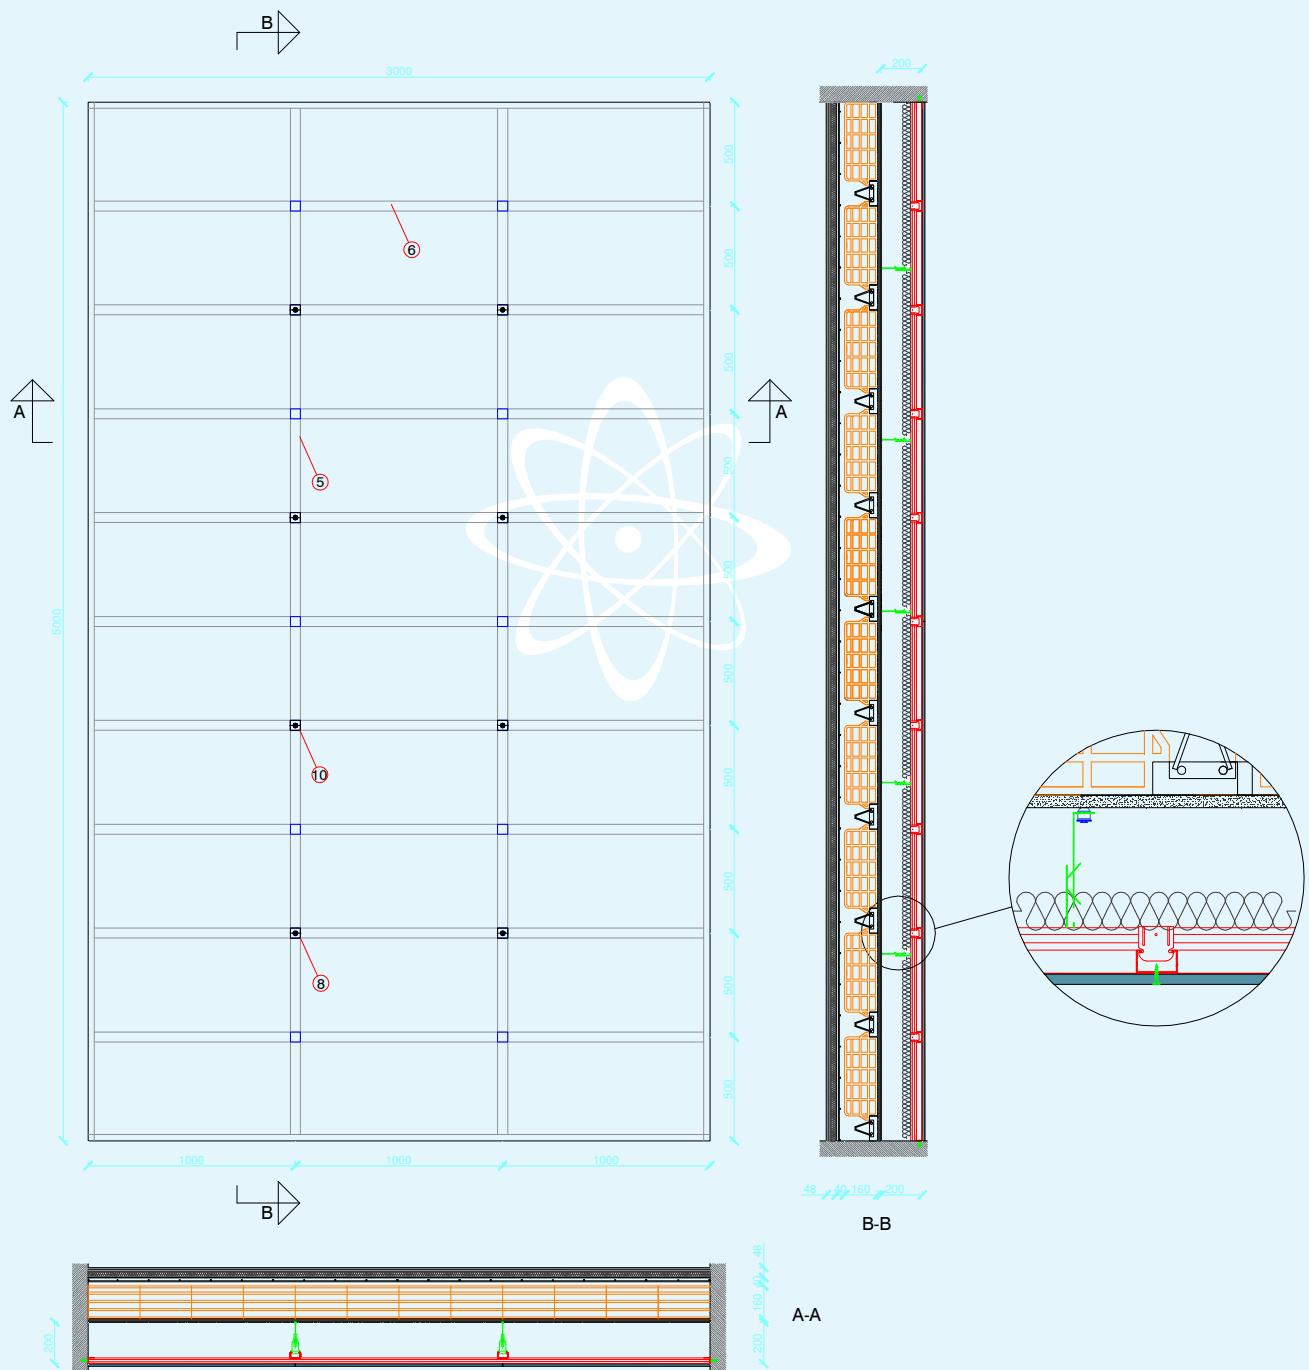
DISEGNI SCHEMATICI DEL CAMPIONE FORNITI DAL COMMITTENTE*SCHEMATIC DRAWINGS OF SAMPLE SUPPLIED BY THE CUSTOMER***CONFIGURAZIONE "A"***CONFIGURATION "A"***PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARE BARRA AD OCCHIELLO CON GOMMA ANTIVIBRANTE***PLAN, SECTIONS AND EYELET HANGERS WITH ANTI-VIBRATION RUBBER CLOSE-UP*

CONFIGURAZIONE "A"
CONFIGURATION "A"

PARTICOLARI DELLE SEZIONI
SECTIONS CLOSE-UPS

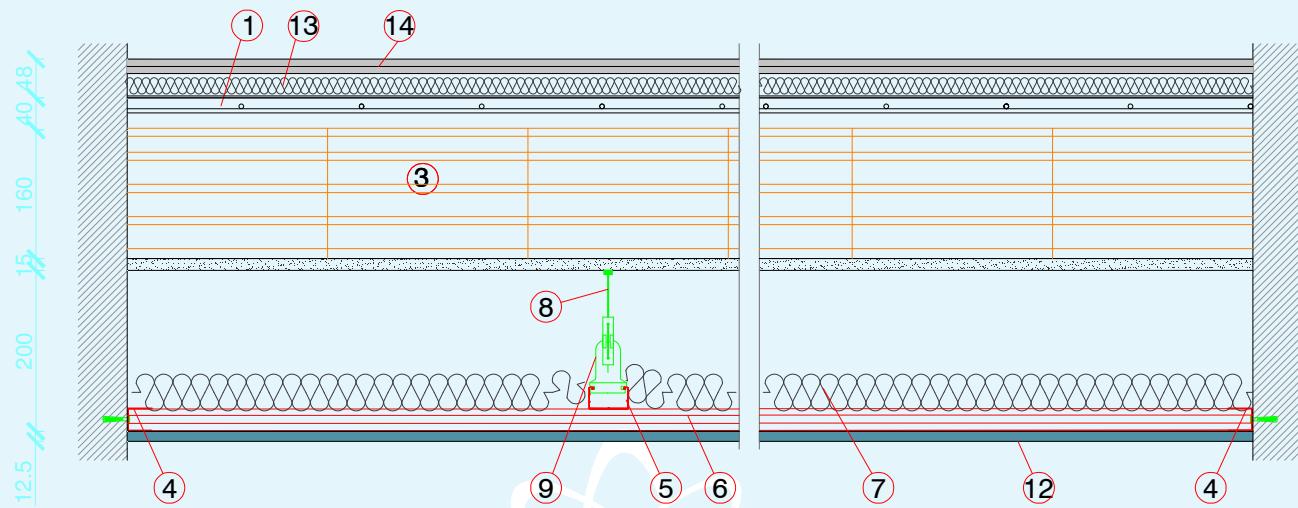

A-A

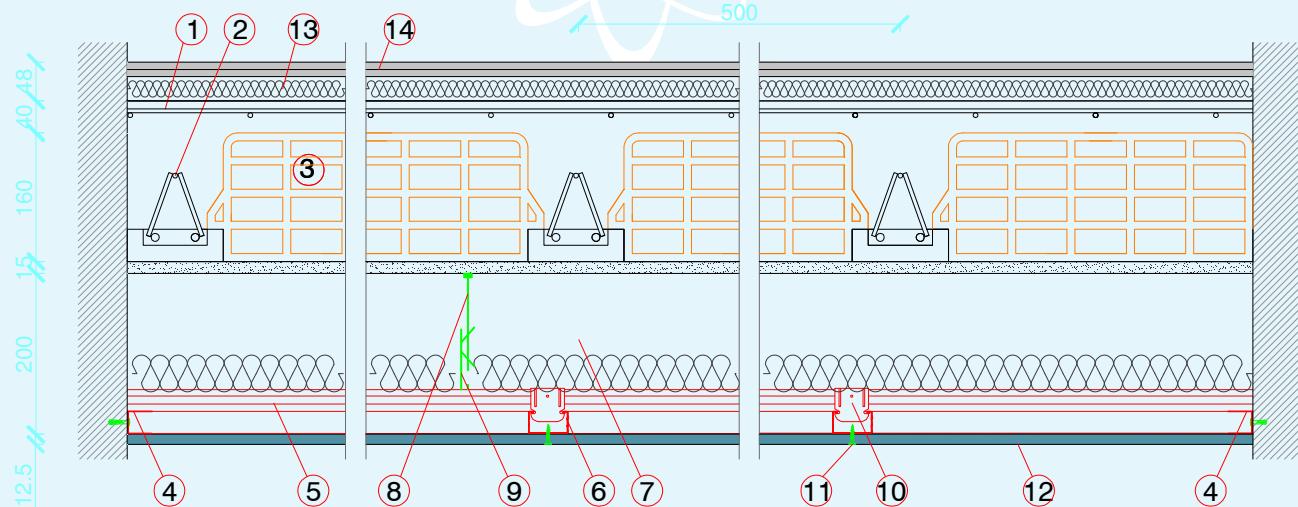

B-B


CONFIGURAZIONE "A"*CONFIGURATION "A"***LEGENDA**


KEY

Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>
1	Getto in calcestruzzo armato, spessore 40 mm, con rete elettrosaldata <i>Concrete slab, thickness 40 mm, with electro-welded square mesh</i>
2	Travetti in calcestruzzo armato <i>Prefabricated trussed joists</i>
3	Pignatta in laterizio, altezza 160 mm <i>Lightening brick, height 160 mm</i>
4	Guide metalliche con profili ad U "PregyMetal", dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm <i>PregyMetal Galvanized steel U tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm</i>
5	Orditura primaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm <i>PregyMetal galvanized steel C primary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing</i>
6	Orditura secondaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm <i>PregyMetal galvanized steel C secondary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 500 mm spacing</i>
7	Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL Airrock DD", spessore 60 mm <i>ROCKWOOL Airrock DD stone wool panels, thickness 60 mm</i>
8	Barra ad occhiello con gomma antivibrante, diametro 3,9 mm ad interasse 1000 mm <i>Eyelet hangers with anti-vibration rubber, diameter 3,9 mm at 1000 mm spacing</i>
9	Gancio con molla per profili S4927 <i>9- Spring connector for S4927 profiles</i>
10	Gancio di unione ortogonale a scatto per profili S4927 <i>Click-on orthogonal connector for S4927 profiles</i>
11	Viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm <i>SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm</i>
12	Lastra di cartongesso "PregySoundBoard BA13" (tipo D I), spessore 12,5 mm <i>PregySoundBoard BA13 gypsum plasterboard (type D I), thickness 12,5 mm</i>
13	Lana di roccia "Steprock HD", spessore 30 mm <i>Steprock HD stone wool panels, thickness 30 mm</i>
14	Doppia lastra di fibrocemento Hydropanel, spessore 9 mm ciascuna <i>Double layer of Hydropanel fiber reinforced cement board, thickness 9 mm each</i>

CONFIGURAZIONE "B"
CONFIGURATION "B"

PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARE BARRA AD OCCHIELLO CON GOMMA ANTIVIBRANTE
PLAN, SECTIONS AND EYELET HANGERS WITH ANTI-VIBRATION RUBBER CLOSE-UP

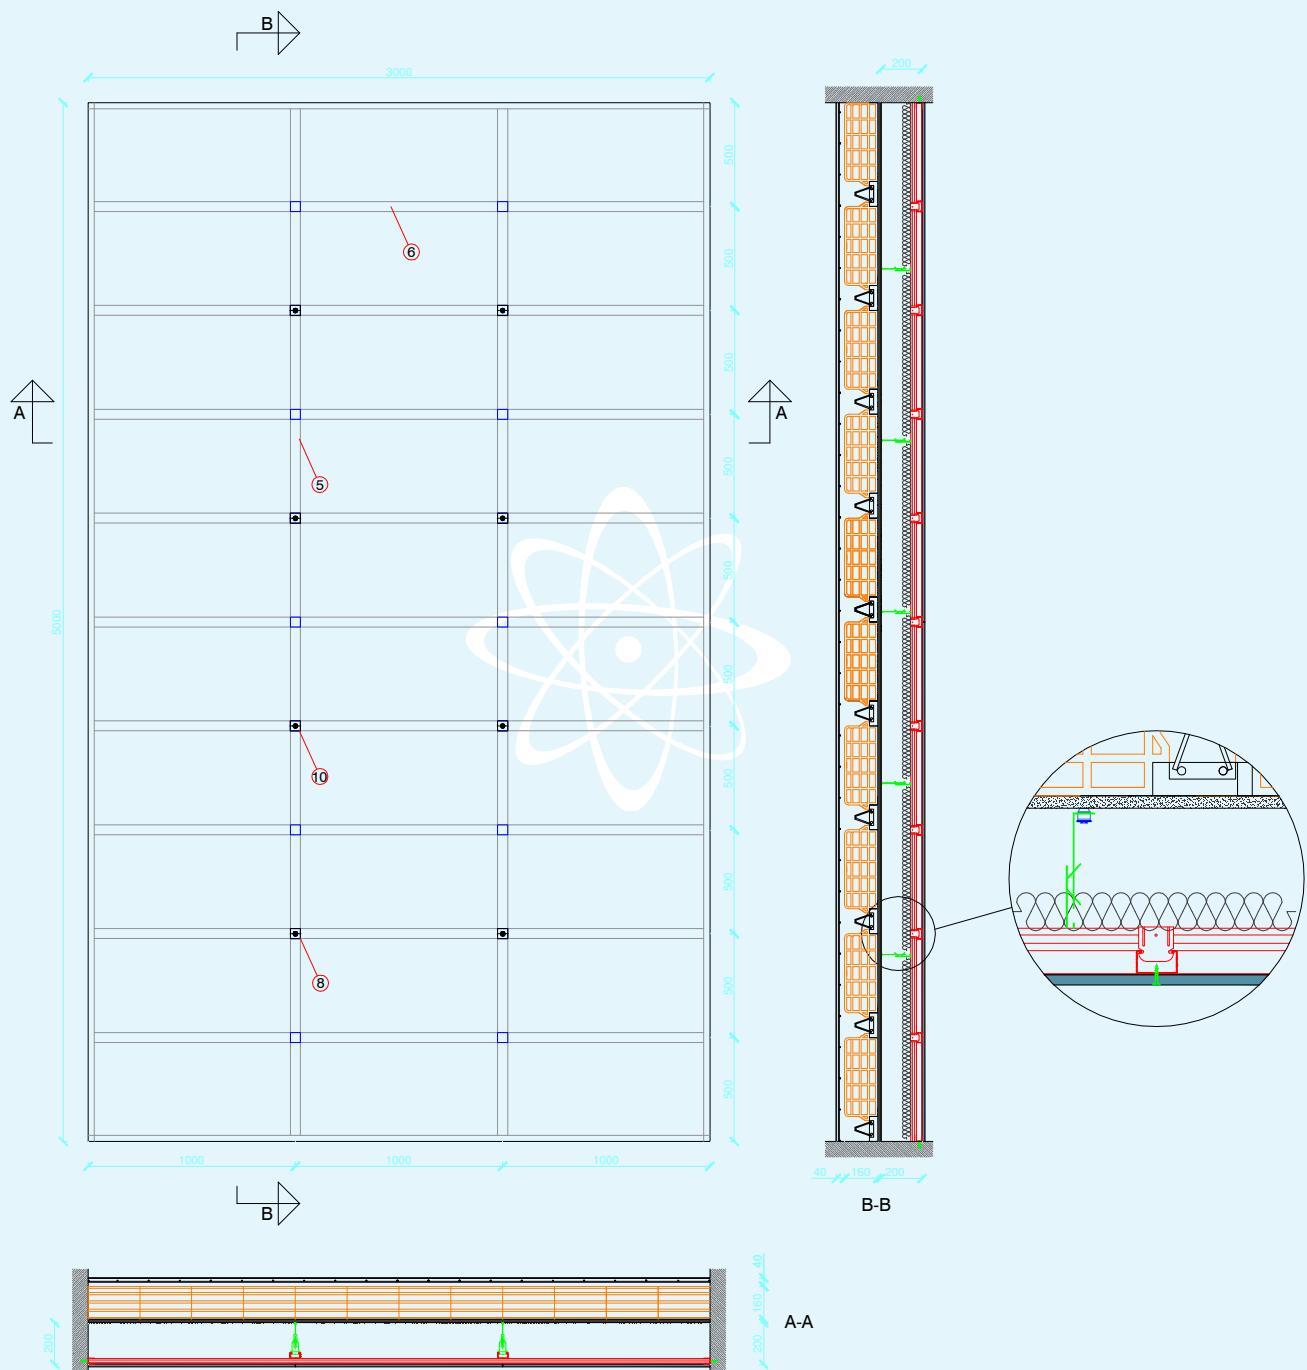


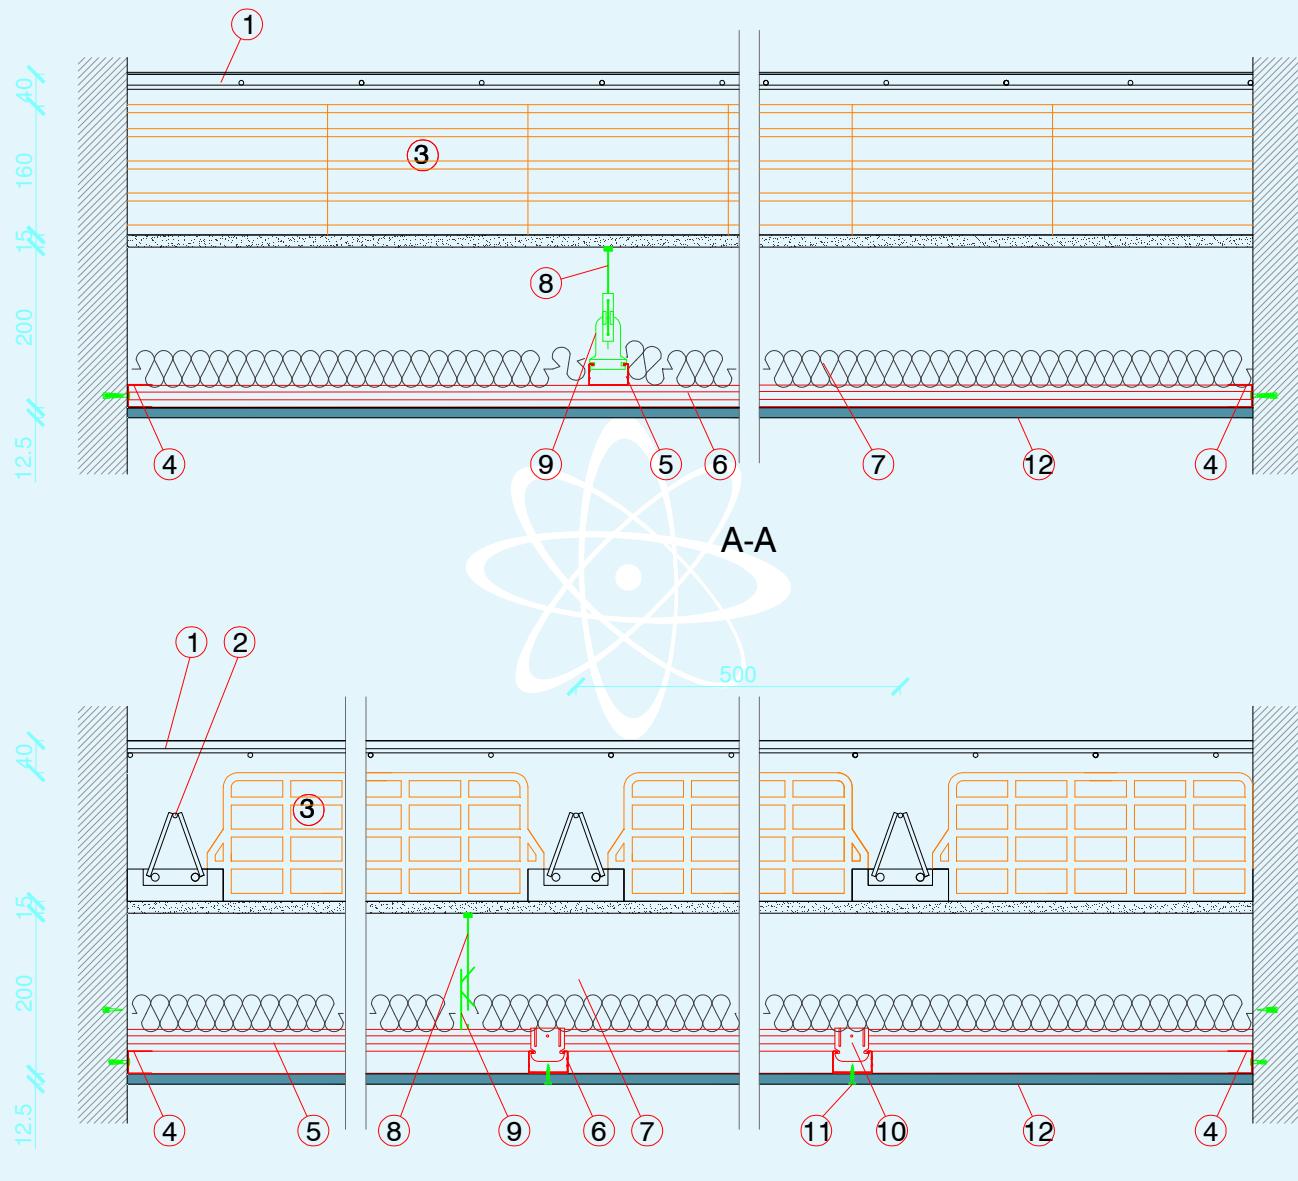CONFIGURAZIONE "B"*CONFIGURATION "B"***PARTICOLARI DELLE SEZIONI***SECTIONS CLOSE-UPS*

CONFIGURAZIONE "B"*CONFIGURATION "B"***LEGENDA**


KEY

Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>
1	Getto in calcestruzzo armato, spessore 40 mm, con rete elettrosaldata <i>Concrete slab, thickness 40 mm, with electro-welded square mesh</i>
2	Travetti in calcestruzzo armato <i>Prefabricated trussed joists</i>
3	Pignatta in laterizio, altezza 160 mm <i>Lightening brick, height 160 mm</i>
4	Guide metalliche con profili ad U "PregyMetal", dimensioni 28 mm × 28 mm × 28 mm e spessore 0,6 mm <i>PregyMetal Galvanized steel U tracks, dimensions 28 mm × 28 mm × 28 mm and thickness 0,6 mm</i>
5	Orditura primaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 1000 mm <i>PregyMetal galvanized steel C primary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 1000 mm spacing</i>
6	Orditura secondaria con profili a C "PregyMetal", dimensioni 27 mm × 48 mm × 27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm <i>PregyMetal galvanized steel C secondary profiles, dimensions 27 mm × 48 mm × 27 mm and thickness 0,6 mm, at 500 mm spacing</i>
7	Pannelli in lana di roccia "ROCKWOOL Airrock DD", spessore 60 mm <i>ROCKWOOL Airrock DD stone wool panels, thickness 60 mm</i>
8	Barra ad occhiello con gomma antivibrante, diametro 3,9 mm ad interasse 1000 mm <i>Eyelet hangers with anti-vibration rubber, diameter 3,9 mm at 1000 mm spacing</i>
9	Gancio con molla per profili S4927 <i>9- Spring connector for S4927 profiles</i>
10	Gancio di unione ortogonale a scatto per profili S4927 <i>Click-on orthogonal connector for S4927 profiles</i>
11	Viti "SNT" fosfatate autofilettanti, diametro 3,5 mm <i>SNT self-tapping phosphated screws, diameter 3,5 mm</i>
12	Lastra di cartongesso "PregySoundBoard BA13" (tipo D I), spessore 12,5 mm <i>PregySoundBoard BA13 gypsum plasterboard (type D I), thickness 12,5 mm</i>

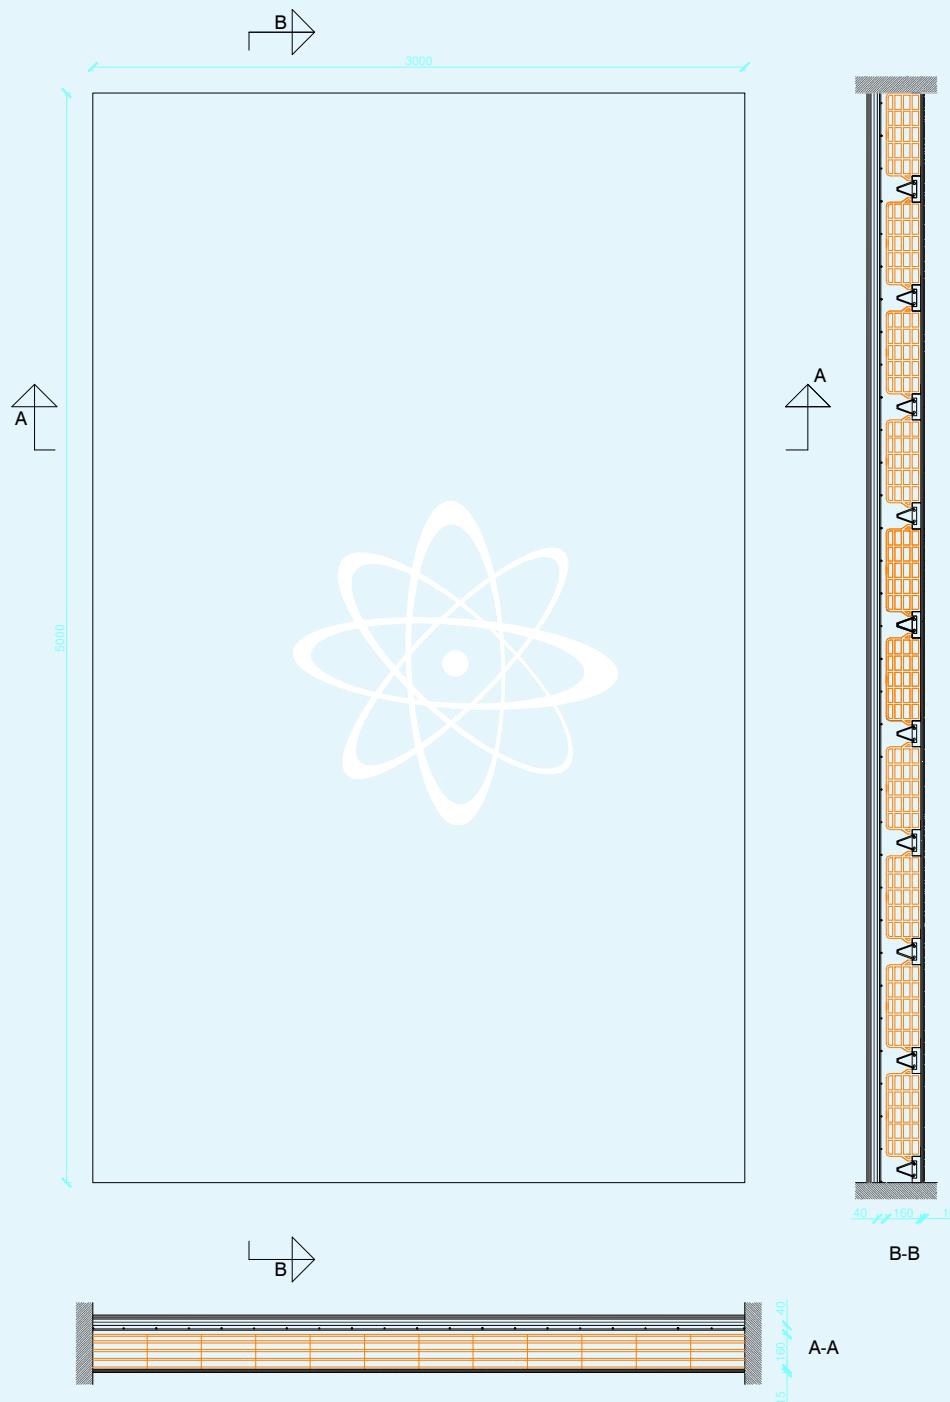
CONFIGURAZIONE "C"*CONFIGURATION "C"***PIANTA E SEZIONI***PLAN AND SECTIONS*

CONFIGURAZIONE "C"
CONFIGURATION "C"

PARTICOLARI DELLE SEZIONI
SECTIONS CLOSE-UPS

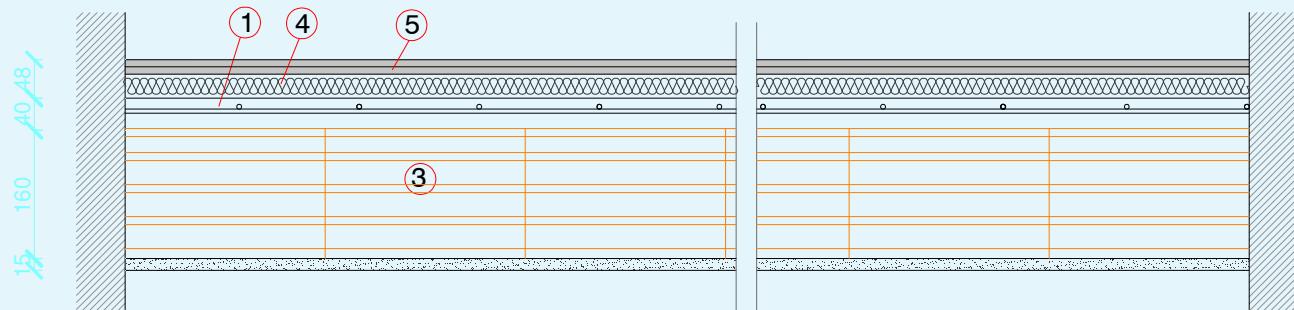

A-A

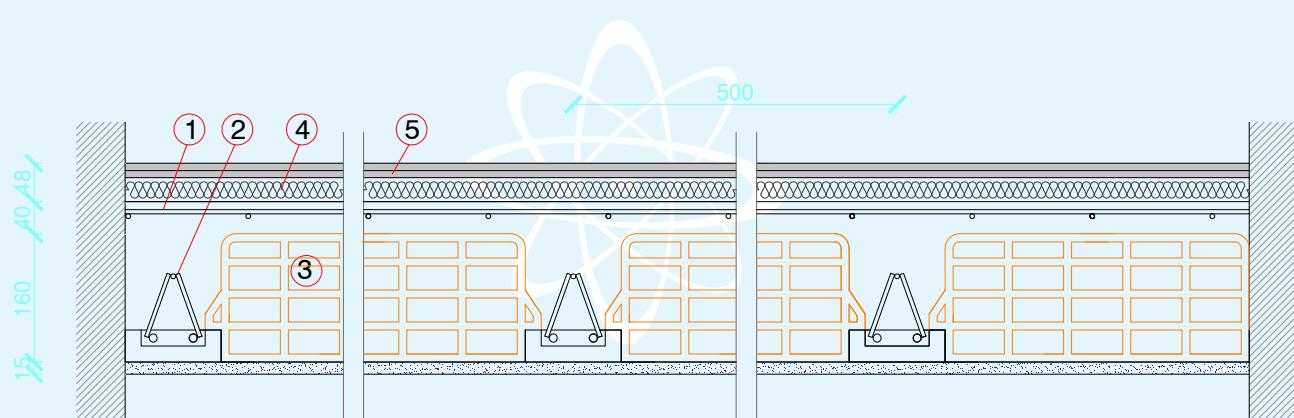

B-B

LEGENDA

KEY

Simbolo <i>Symbol</i>	Descrizione <i>Description</i>
1	Getto in calcestruzzo armato, spessore 40 mm, con rete elettrosaldata <i>Concrete slab, thickness 40 mm, with electro-welded square mesh</i>
2	Travetti in calcestruzzo armato <i>Prefabricated trussed joists</i>
3	Pignatta in laterizio, altezza 160 mm <i>Lightening brick, height 160 mm</i>
4	Lana di roccia "Steprock HD", spessore 30 mm <i>Steprock HD stone wool panels, thickness 30 mm</i>
5	Doppia lastra di fibrocemento Hydropanel, spessore 9 mm ciascuna <i>Double layer of Hydropanel fiber reinforced cement board, thickness 9 mm each</i>

Riferimenti normativi.*Normative references.*

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 10140-2:2010 del 21/10/2010 “Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea”;
- UNI EN ISO 717-1:2013 del 04/04/2013 “Acustica - Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”.

The test was carried out according to the following standard:

- *UNI EN ISO 10140-2:2010 dated 21/10/2010 “Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation”;*
- *UNI EN ISO 717-1:2013 dated 04/04/2013 “Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation”.*

Apparecchiatura di prova.*Test apparatus.*

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- amplificatore di potenza 2000 W modello “EP2000” della ditta Behringer;
- equalizzatore digitale a terzi d’ottava modello “DEQ2496” della ditta Behringer;
- diffusore acustico dodecaedrico mobile con percorso rettilineo, lunghezza 1,6 m e inclinazione 15°, posizionato nella camera emittente;
- diffusore acustico dodecaedrico fisso posizionato nella camera ricevente;
- n. 2 aste microfoniche rotanti con percorso circolare, raggio 1 m e inclinazione 30°;
- n. 2 microfoni Ø ½" modello “4192” della ditta Brüel & Kjær;
- n. 2 preamplificatori microfonici modello “2669” della ditta Brüel & Kjær;
- analizzatore a n. 4 canali in tempo reale modello “Soundbook” della ditta Sinus;
- calibratore per la calibrazione dei microfoni modello “CAL200” della ditta Larson Davis;
- n. 2 termoigrometri modello “HD206-1” della ditta Delta Ohm;
- barometro modello “UZ001” della ditta Brüel & Kjær;
- bilancia a piattaforma elettronica modello “VB 150 K 50LM” della ditta Kern;
- fettuccia metrica modello “Tri-Matic 5m/19mm” della ditta Sola;
- misuratore di distanza laser modello “DLE 50 Professional” della ditta Bosch;
- accessori di completamento.

Testing was carried out using the following equipment:

- Behringer “EP2000” 2000 W power amplifier;
- Behringer “DEQ2496” digital ¼-octave equaliser;
- portable dodecahedron speaker with line-of-sight path, length 1,6 m and 15° tilt, positioned in the source room;
- fixed dodecahedron speaker positioned in the receiving room;
- No. 2 rotating microphone booms with sweep radius 1 m and 30° tilt;
- No. 2 Brüel & Kjær “4192” ½" random-incidence microphones;
- No. 2 Brüel & Kjær “2669” microphone preamplifiers;
- Sinus “Soundbook” 4-channel real-time analyser;
- Larson Davis “CAL200” acoustic calibrator for microphone calibration;

- No. 2 Delta Ohm "HD206-1" thermo-hygrometers;
- Brüel & Kjær "UZ001" barometer;
- Kern "VB 150 K 50LM" electronic platform scale;
- Sola "Tri-Matic 5 m/19 mm" metric tape measure;
- Bosch "DLE 50 Professional" laser range finder;
- complementary accessories.

Modalità della prova.

Test method.

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP017 nella revisione vigente alla data della prova.


L'ambiente di prova è costituito da due camere, una delle quali, definita "camera emittente", contiene la sorgente di rumore, mentre l'altra, definita "camera ricevente", è caratterizzata acusticamente mediante l'area di assorbimento acustico equivalente.

Il campione, dopo essere stato condizionato per almeno 24 h all'interno degli ambienti di misura, è stato installato nell'apertura di prova posta tra le due camere secondo le modalità riportate nel disegno seguente.

The test was carried out using detailed internal procedure PP017 in its current revision at testing date.

The test environment consists of two chambers, one of which, known as "source room", contains the noise source, whilst the other, known as "receiving room", is characterised acoustically by the equivalent sound absorption area.

The sample, after being conditioned for at least 24 h inside measurement environment, was installed in the test opening between the two rooms, as shown in the following drawing.

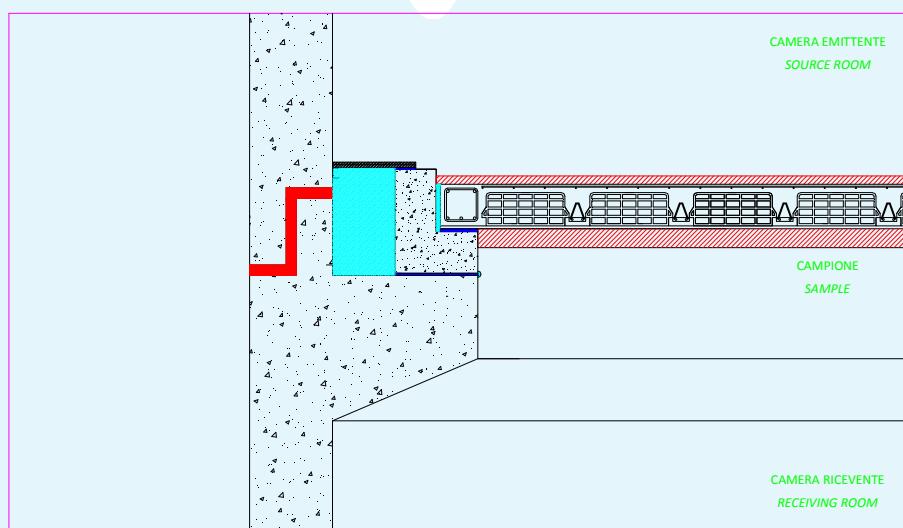

Particolare del posizionamento del campione nell'apertura fra le due camere dell'ambiente di prova.

Close-up of sample positioning in the opening between the two rooms of the test environment.

Nell'intervallo di bande di $\frac{1}{3}$ d'ottava compreso tra 100 Hz e 5000 Hz, il potere fonoisolante "R", pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, è stato calcolato utilizzando la formula seguente:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \log \frac{S}{A}$$

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

L_1 = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB, generato con rumore rosa;

L_2 = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB, corretto del rumore di fondo e calcolato utilizzando la formula seguente:

$$L_2 = 10 \log [10^{\frac{L_{2b}}{10}} - 10^{\frac{L_b}{10}}]$$

dove: L_{2b} = livello medio di pressione sonora combinato del segnale e del rumore di fondo, espresso in dB;

L_b = livello medio del rumore di fondo, espresso in dB;

se la differenza dei livelli [$L_{2b} - L_b$] è inferiore a 6 dB, viene applicata una correzione massima pari a 1,3 dB e il corrispondente valore del potere fonoisolante "R" è da considerarsi come un valore limite della misurazione;

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m^2 ;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m^2 , calcolata a sua volta utilizzando la formula seguente:

$$A = \frac{0,16 \cdot V}{T}$$

dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m^3 ;

T = tempo di riverberazione, espresso in s.

L'indice di valutazione " R_w " del potere fonoisolante "R" è pari al valore in dB della curva di riferimento a 500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-1:2013.

Sono stati inoltre calcolati n. 2 termini correttivi in dB che tengono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:

- termine correttivo "C" da sommare all'indice di valutazione " R_w " con spettro in sorgente relativo a rumore rosa (pink) ponderato A;
- termine correttivo " C_{tr} " da sommare all'indice di valutazione " R_w " con spettro in sorgente relativo a rumore da traffico (traffic) ponderato A.

La prova è stata eseguita subito dopo l'allestimento del campione.

In the $\frac{1}{3}$ -octave frequency range 100 Hz to 5000 Hz, the sound reduction index "R", equal to 10 times the common logarithm of the ratio of the sound power which is incident on the test sample to the sound power transmitted through the sample, was calculated using the following equation:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \log \frac{S}{A}$$

where: R = sound reduction index in dB;

L_1 = average sound pressure level in the source room, in dB, generated by pink noise;

L_2 = average sound pressure level in the receiving room, in dB, adjusted for background noise and calculated using the following equation:

$$L_2 = 10 \log [10^{\frac{L_{2b}}{10}} - 10^{\frac{L_b}{10}}]$$

where: L_{2b} = combined average sound pressure level of signal and background noise in dB;

L_b = average background noise level in dB;

if the difference between the levels [$L_{2b} - L_b$] is less than 6 dB, a maximum correction of 1,3 dB is applied and the corresponding value of the sound reduction index "R" shall be considered a measurement limit value;

S = effective measuring surface of test sample, expressed in m^2 ;

A = equivalent sound absorption area in the receiving room, expressed in m^2 , in turn calculated using the following equation:

$$A = \frac{0,16 \cdot V}{T}$$

where: V = receiving room volume, expressed in m^3 ;

T = reverberation time, in s.

The single-number quantity " R_w " of the sound reduction index "R" is equal to the value in dB of the reference curve at 500 Hz in accordance with the method specified by standard UNI EN ISO 717-1:2013.

Furthermore, 2 adaptation terms have been calculated in dB that take account of the characteristics of certain source sound spectra, more specifically:

- adaptation term "C" to be added to single-number rating " R_w " with source spectrum for A-weighted pink noise;
- adaptation term " C_{tr} " to be added to single-number rating " R_w " with source spectrum for A-weighted traffic noise.

The test was carried out immediately after completion of sample preparation.

Incertezza di misura.

Uncertainty of measurement.

L'incertezza di misura è stata determinata in accordo con la guida JCGM 100:2008 del settembre 2008 "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", individuando per ciascuna frequenza il numero di gradi di libertà effettivi " v_{eff} " e l'incertezza estesa "U" del valore del potere fonoisolante "R", stimata con fattore di copertura "k" relativo a un livello di fiducia pari al 95 %.

L'incertezza di misura dell'indice di valutazione " $U(R_w)$ " è stimata con fattore di copertura $k = 2$ relativo a un livello di fiducia pari al 95 % utilizzando la procedura di calcolo riportata nell'allegato B della norma UNI EN ISO 12999-1:2014 del 26/06/2014 "Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di misurazione nell'acustica in edilizia - Parte 1: Isolamento acustico" in cui si presuppone una piena correlazione positiva tra i valori in bande di $\frac{1}{3}$ d'ottava di isolamento acustico.

Uncertainty of measurement was determined in accordance with guide JCGM 100:2008 dated September 2008 "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", by calculating for each frequency the number of effective degrees of freedom " v_{eff} " and expanded uncertainty "U" of the sound reduction index "R", using a coverage factor "k" representing a confidence level of 95 %.

Uncertainty of measurement of the single-number quantity " $U(R_w)$ " is calculated with a coverage factor $k = 2$ representing a confidence level of 95 % using the calculation procedure stated in the Annex B standard UNI EN ISO 12999-1:2014 dated 26/06/2014 "Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation" where is assumed a full positive correlation between the $\frac{1}{3}$ -octave band values of sound insulation.

Condizioni ambientali al momento della prova.*Environmental conditions during test.*

SOLAIO IN LATERO CEMENTO <i>BRICK-CEMENT FLOOR</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101800 ± 50) Pa	(101800 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(26 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(64 ± 5) %	(82 ± 5) %
CONFIGURAZIONE "A" <i>CONFIGURATION "A"</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101600 ± 50) Pa	(101600 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(27 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(57 ± 5) %	(89 ± 5) %
CONFIGURAZIONE "B" <i>CONFIGURATION "B"</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101600 ± 50) Pa	(101600 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(27 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(57 ± 5) %	(89 ± 5) %
CONFIGURAZIONE "C" <i>CONFIGURATION "C"</i>	Camera emittente <i>Source room</i>	Camera ricevente <i>Receiving room</i>
Pressione atmosferica <i>Atmospheric pressure</i>	(101800 ± 50) Pa	(101800 ± 50) Pa
Temperatura media <i>Average temperature</i>	(27 ± 1) °C	(20 ± 1) °C
Umidità relativa media <i>Average relative humidity</i>	(63 ± 5) %	(82 ± 5) %

Risultati della prova.*Test results.***SOLAIO IN LATERO CEMENTO***BRICK-CEMENT FLOOR*

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	R [dB]	R _{rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	37,1	27,0	5	2,57	2,7
125	44,3	30,0	5	2,57	2,0
160	40,3	33,0	6	2,45	1,1
200	36,5	36,0	8	2,31	0,9
250	37,1	39,0	7	2,36	0,8
315	37,1	42,0	11	2,00	0,7
400	40,8	45,0	12	2,00	0,4
500	42,5	46,0	12	2,00	0,4
630	42,7	47,0	12	2,00	0,4
800	44,8	48,0	12	2,00	0,4
1000	47,7	49,0	19	2,00	0,4
1250	48,6	50,0	16	2,00	0,4
1600	51,6	50,0	17	2,00	0,4
2000	53,2	50,0	15	2,00	0,4
2500	55,7	50,0	14	2,00	0,4
3150	56,6	50,0	16	2,00	0,4
4000	59,9	//	15	2,00	0,4
5000	64,3	//	15	2,00	0,4

Note / Notes: //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:*15,0 m²**Volume della camera emittente:***Source room volume:*120,6 m³**Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:*95,2 m³**Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$R_w = 46 \text{ dB}^{**}$$

Termini di correzione:

Adaptation terms:

$$C = 0 \text{ dB}$$

$$C_{tr} = -3 \text{ dB}$$

(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.

evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.


(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione U(R_w):

single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity U(R_w):

$$R_w = (46,8 \pm 0,5) \text{ dB}$$

$$R_w + C = (45,9 \pm 0,5) \text{ dB}$$

$$R_w + C_{tr} = (43,4 \pm 0,7) \text{ dB}$$

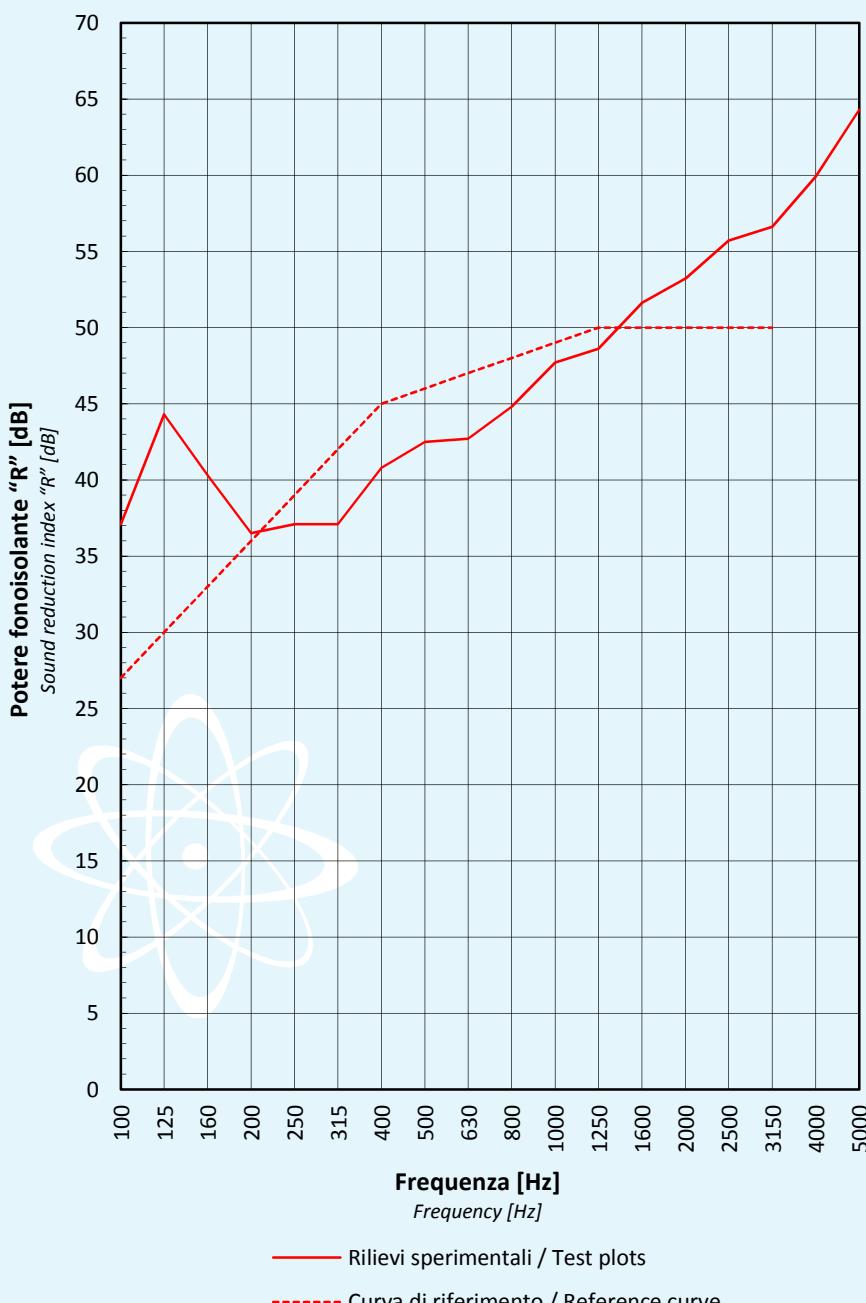

CONFIGURAZIONE "A"
CONFIGURATION "A"

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	R [dB]	R _{rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	48,4 *	49,0	5	2,57	2,7
125	47,6	52,0	6	2,45	2,0
160	50,9 *	55,0	9	2,26	1,1
200	58,3 *	58,0	16	2,00	0,9
250	61,3 *	61,0	10	2,23	0,9
315	61,2 *	64,0	10	2,23	0,8
400	60,9 *	67,0	22	2,00	0,5
500	65,5 *	68,0	15	2,00	0,5
630	66,8 *	69,0	18	2,00	0,5
800	67,8	70,0	14	2,00	0,4
1000	70,3	71,0	26	2,00	0,4
1250	72,1	72,0	16	2,00	0,4
1600	76,4	72,0	21	2,00	0,4
2000	78,0	72,0	18	2,00	0,4
2500	77,1 *	72,0	15	2,00	0,4
3150	77,5	72,0	21	2,00	0,4
4000	80,1	//	16	2,00	0,4
5000	83,5	//	16	2,00	0,4

(*) valore limite della misurazione per influenza della trasmissione laterale.

measurement limit value for flanking transmission influence.

Note / Notes: //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:*15,0 m²**Volume della camera emittente:***Source room volume:*120,6 m³**Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:*91,9 m³**Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$R_w = 68 \text{ dB}^{**}$$

Termini di correzione:

Adaptation terms:

$$C = -2 \text{ dB}$$

$$C_{tr} = -6 \text{ dB}$$


(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione U(R_w):
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity U(R_w):

$$R_w = (68,5 \pm 0,7) \text{ dB}$$

$$R_w + C = (66,4 \pm 0,9) \text{ dB}$$

$$R_w + C_{tr} = (61,8 \pm 1,2) \text{ dB}$$

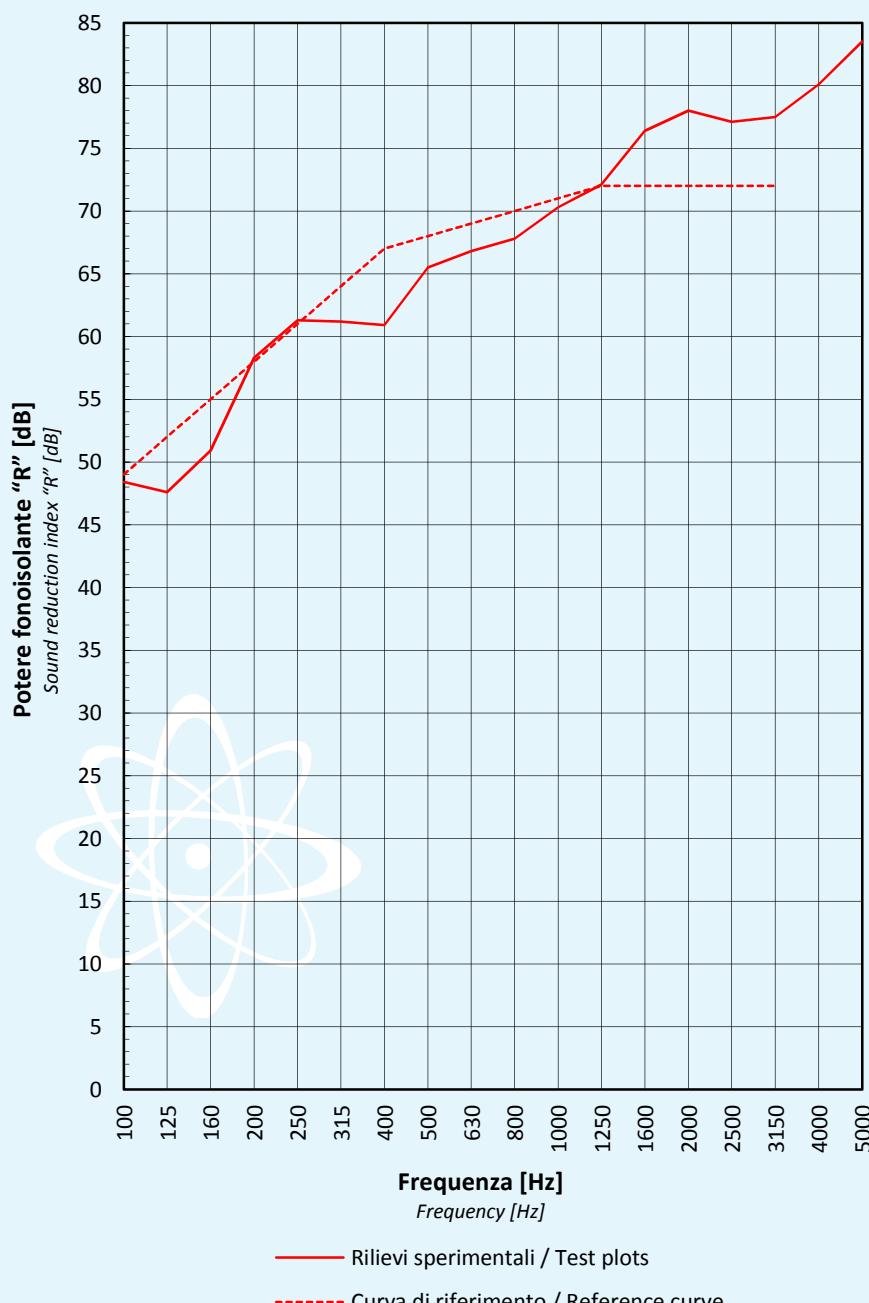

CONFIGURAZIONE "B"*CONFIGURATION "B"*

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	R [dB]	R _{rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	48,1 *	48,0	5	2,57	2,7
125	49,5	51,0	6	2,45	2,0
160	52,8 *	54,0	9	2,26	1,1
200	54,3 *	57,0	16	2,00	0,9
250	57,5 *	60,0	9	2,26	0,9
315	58,2 *	63,0	9	2,26	0,8
400	59,7	66,0	22	2,00	0,5
500	64,5 *	67,0	16	2,00	0,5
630	65,6 *	68,0	17	2,00	0,5
800	65,9	69,0	15	2,00	0,5
1000	68,5	70,0	25	2,00	0,4
1250	70,9	71,0	16	2,00	0,4
1600	75,2	71,0	20	2,00	0,4
2000	77,4	71,0	18	2,00	0,4
2500	75,8	71,0	15	2,00	0,4
3150	76,2	71,0	21	2,00	0,4
4000	79,5	//	16	2,00	0,4
5000	82,5	//	16	2,00	0,4

(*) valore limite della misurazione per influenza della trasmissione laterale.

*measurement limit value for flanking transmission influence.***Note / Notes:** //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:***15,0 m²****Volume della camera emittente:***Source room volume:***120,6 m³****Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:***91,9 m³****Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$R_w = 67 \text{ dB}^{**}$$

Termini di correzione:

Adaptation terms:

$$C = -2 \text{ dB}$$

$$C_{tr} = -6 \text{ dB}$$


(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione $U(R_w)$:
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity $U(R_w)$:

$$R_w = (67,2 \pm 0,7) \text{ dB}$$

$$R_w + C = (65,5 \pm 0,8) \text{ dB}$$

$$R_w + C_{tr} = (61,4 \pm 1,1) \text{ dB}$$

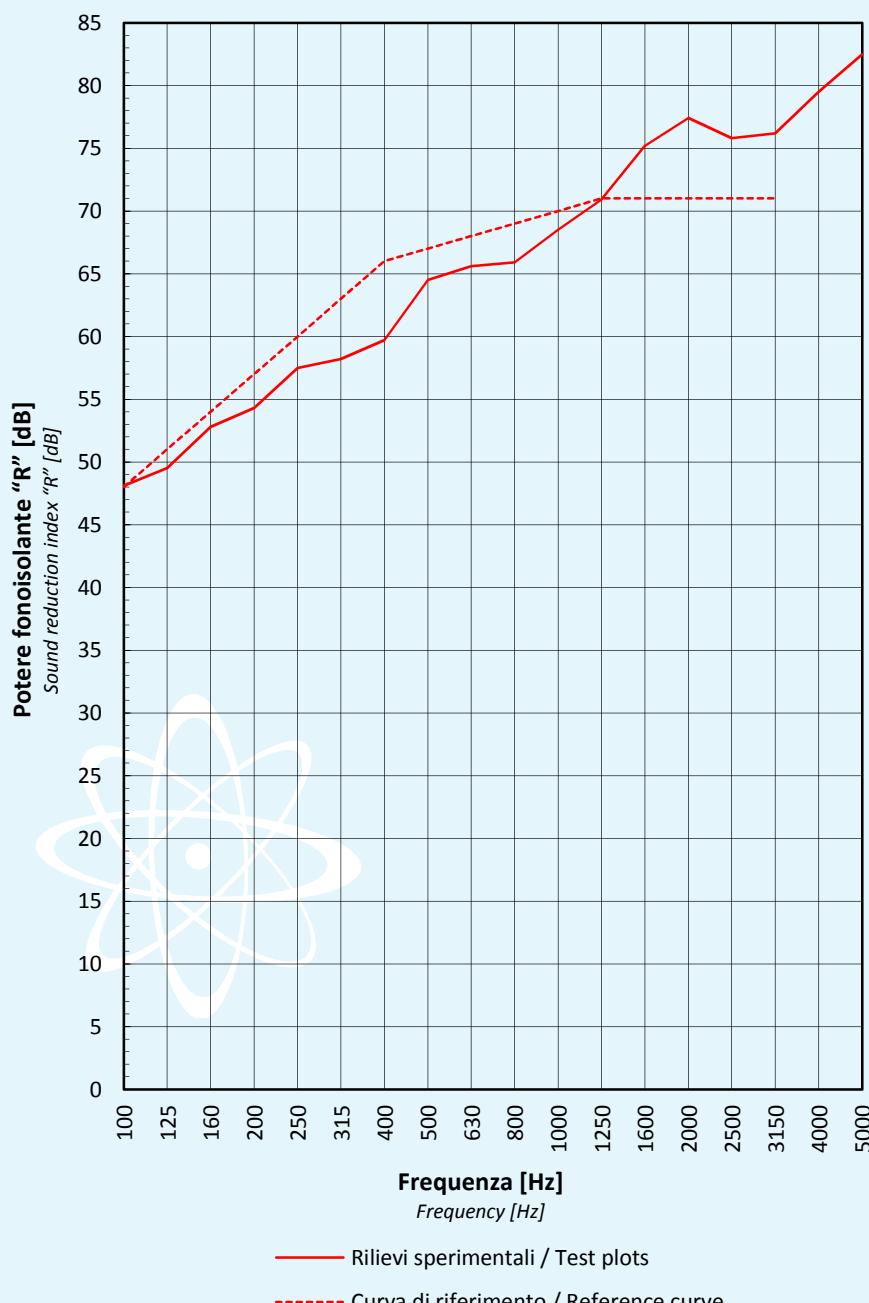

CONFIGURAZIONE "C"*CONFIGURATION "C"*

Frequenza <i>Frequency</i> [Hz]	R [dB]	R _{rif} [dB]	v _{eff}	k	U [dB]
100	42,8	42,0	6	2,45	2,7
125	43,0	45,0	6	2,45	2,0
160	42,6	48,0	8	2,31	1,1
200	44,5	51,0	10	2,23	0,9
250	47,2	54,0	9	2,26	0,9
315	50,7	57,0	10	2,23	0,8
400	55,5	60,0	31	2,00	0,6
500	61,4 *	61,0	16	2,00	0,5
630	62,1	62,0	14	2,00	0,4
800	64,1	63,0	17	2,00	0,5
1000	66,6	64,0	17	2,00	0,4
1250	68,7	65,0	19	2,00	0,4
1600	73,1	65,0	17	2,00	0,4
2000	75,5	65,0	19	2,00	0,4
2500	75,9	65,0	15	2,00	0,4
3150	76,2	65,0	17	2,00	0,4
4000	78,5	//	17	2,00	0,4
5000	82,2	//	17	2,00	0,4

(*) valore limite della misurazione per influenza della trasmissione laterale.

*measurement limit value for flanking transmission influence.***Note / Notes:** //

Superficie utile di misura del campione:*Sample effective measuring surface:*15,0 m²**Volume della camera emittente:***Source room volume:*120,6 m³**Volume della camera ricevente:***Receiving room volume:*95,2 m³**Esito della prova*:***Test result*:*

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

Single-number rating at 500 Hz in the frequency range 100 Hz to 3150 Hz:

$$R_w = 61 \text{ dB}^{**}$$

Termini di correzione:*Adaptation terms:*

$$C = -2 \text{ dB}$$

$$C_{tr} = -6 \text{ dB}$$


(*) valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.
evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method.

(**) indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB e incertezza di misura dell'indice di valutazione U(R_w):
single-number quantity of sound reduction index measured in steps of 0,1 dB and uncertainty of measurement of the single number quantity U(R_w):

$$R_w = (61,0 \pm 0,9) \text{ dB}$$

$$R_w + C = (58,5 \pm 0,9) \text{ dB}$$

$$R_w + C_{tr} = (53,9 \pm 1,0) \text{ dB}$$

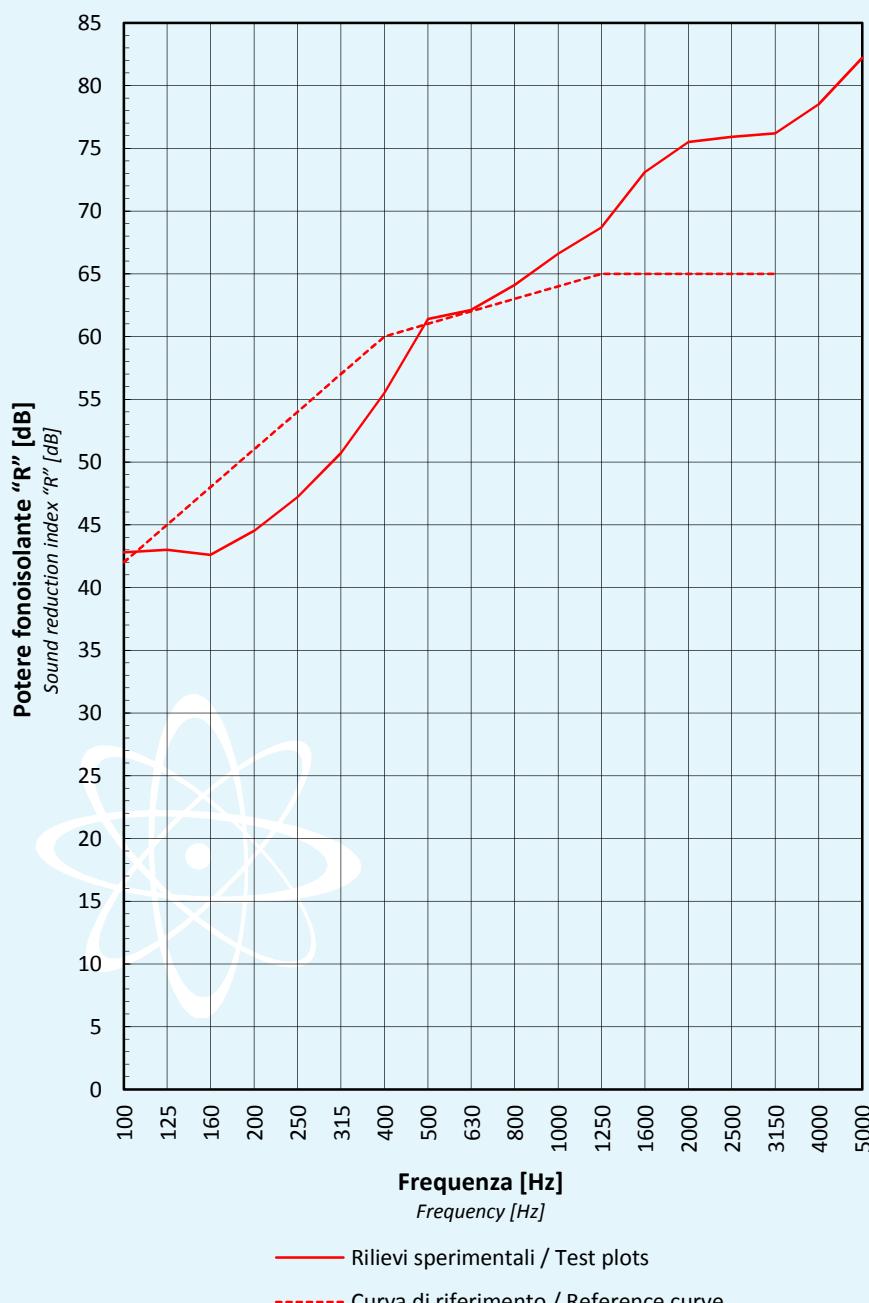**Il Responsabile Tecnico di Prova***Test Technician*

(Geom. Omar Nanni)


**Il Responsabile del Laboratorio
di Acustica e Vibrazioni***Head of Acoustics and Vibrations Laboratory*

(Dott. Ing. Roberto Baruffa)


L'Amministratore Delegato*Chief Executive Officer*