


ITS.5.2.7. Sienos šiltinimas (prijungimas prie karnizo)

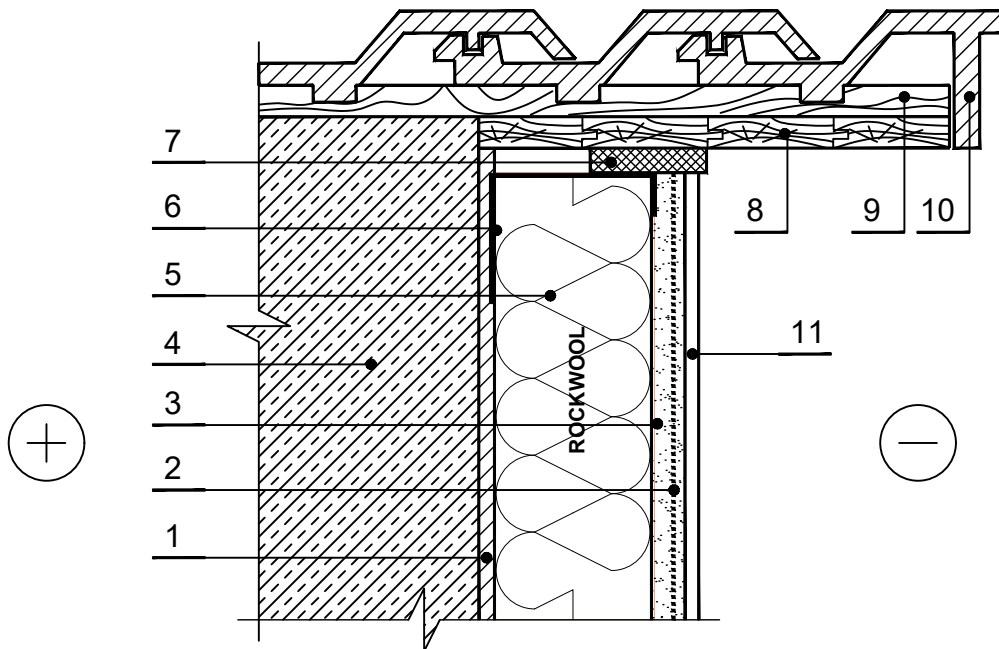

PASTABOS: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

1 Klijai	8 Karnizo pakilimas
2 Stiklo audinio tinklelis	9 Grebėstas – mediena 700 kg/m ³
3 Klijai – glaistas	10 Stogo danga (čerpės)
4 Laikančioji sienos konstrukcija	11 Dekoratyvinis tinkas
Termoizoliacija – 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK, 5 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS / FRONTROCK L	
6 Papildomas stiklo audinio tinklelio sluoksnis	
7 Išsiplečianti sandarinimo juosta	