


IVS.5.3.5. Sienos šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose (su stiklo apdaila)

Tarplangio vertikalus pjūvis

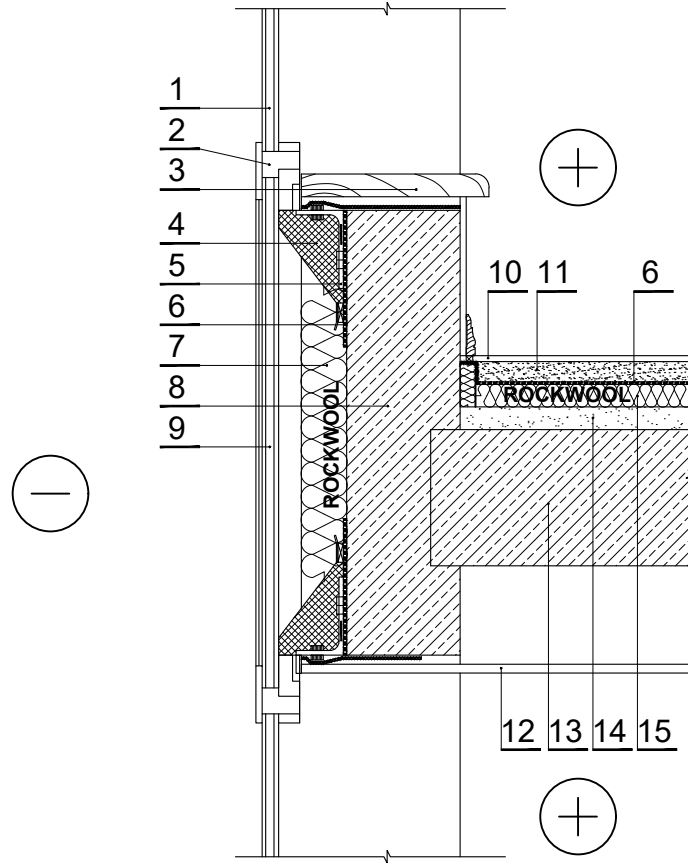

PASTABOS: Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Išlyginamasis sluoksnis mažiausiai 50 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm).

1	Langas	9	Fasado apdaila – stiklas
2	Lango rėmas	10	Grindų danga
3	Palangė	11	Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m ³
4	Tvirtinimo elementai	12	Pakabinamos lubos
5	Kampinis konstrukcinis profilis	13	Gelžbetonio perdenginys
6	Hidroizoliacija	14	Birių medžiagų (smėlio) sluoksnis
7	Termoizoliacija – 0,033 / 0,034 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER / VENTIROCK PLUS	15	Termoizoliacija – 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK PLUS
8	Laikančioji sienos konstrukcija		